

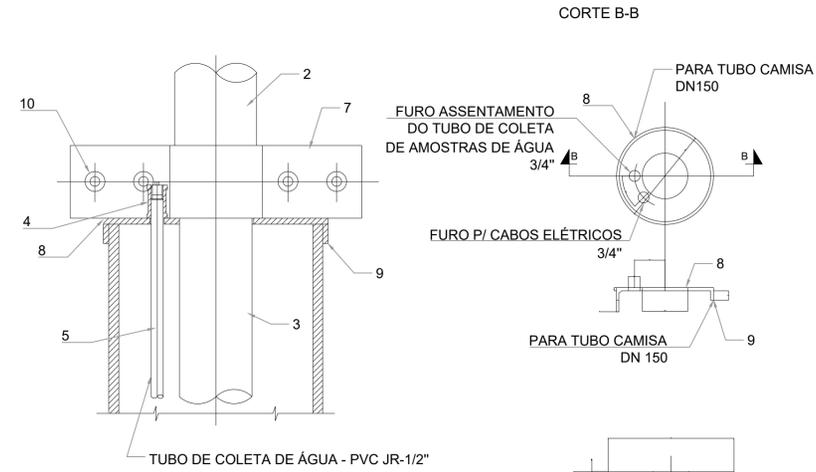


POÇO TUBULAR PROFUNDO SEM ESCALA

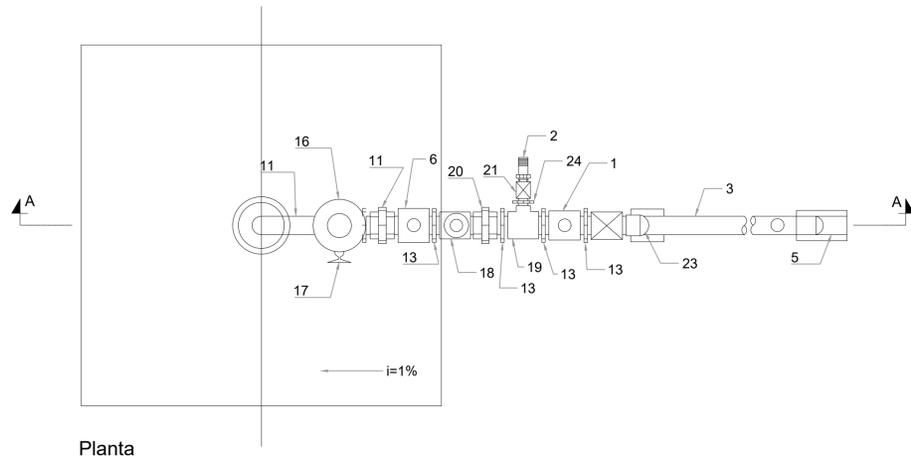

Detalhe 1

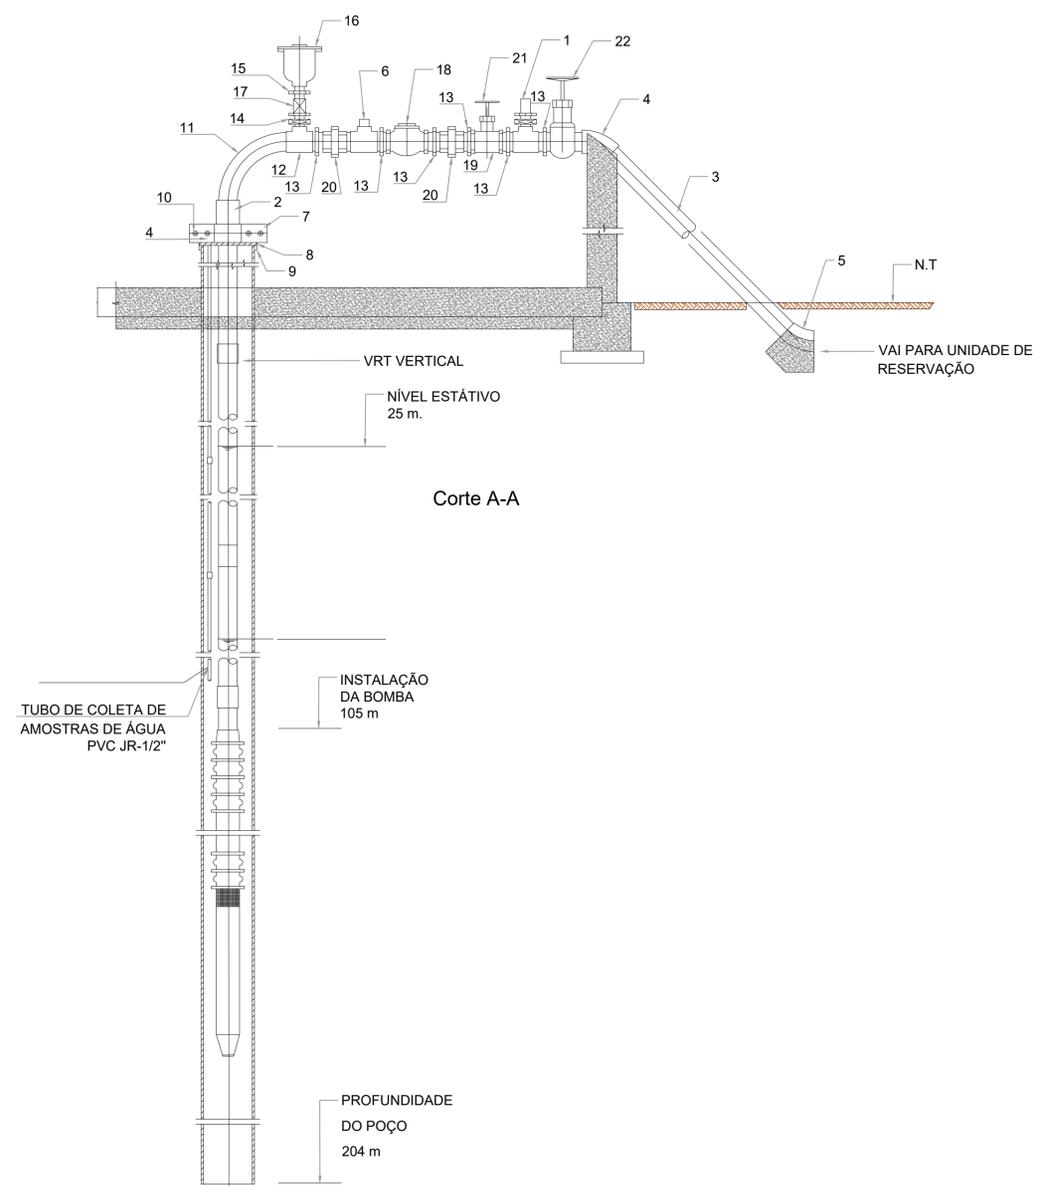

POSIÇÃO	DESCRIÇÃO
1	PRESSOSTATO
2	NIPLE EM F" DN 75 MM CONFORME NBR 6943
3	TUBO EM FG DN 50MM CONFORME NBR 5580
4	COTOVELO 45° EM FG DN 50 MM CONFORME NBR 6943
5	ADAPTADOR PVC - PONTA E ROSCA - DN 50 X 40 MM
6	HIDRÔMETRO
7	CHAPA 12,5 X 75 X330 MM EM AÇO ASTM-A 36
8	CHAPA 6 X 100 MM EM AÇO ASTM-A 36
9	CHAPA 6 X 20 X610 MM EM AÇO ASTM-A 36
10	PARAFUSO M12 X 80 COM PORCA E ARRUELA, EM AÇO SAE 1020
11	CURVA MACHO EM FG 90° DN 50MM CONFORME NBR 6943
12	TÊ DE REDUÇÃO EM FG DN 2" X 1 1/2" CONFORME NBR 6943
13	NIPLE DUPLO EM FG DN 50 MM CONFORME NBR 6943
14	BUCHA DE REDUÇÃO EM FG DN 1 1/2" X 1" CONFORME NBR 6943
15	NIPLE DUPLO EM FG DN 1" CONFORME NBR 6943
16	VENTOSA SIMPLES COM ROSCA EM F" DN 1"
17	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE DN 1"
18	VALVULA DE RETENÇÃO EM BRONZE DN 50MM - HORIZONTAL
19	TÊ EM FG DN 50 MM CONFORME NBR 6943
20	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO EM FG DN 50MM
21	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE DN 1/2"
22	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE DN 2"

NOTAS:
1. COTAS E DIMENSÕES EM MILÍMETROS, SALVO ONDE INDICADO;

<p>REV. 00 03/09/21 EMISSÃO INICIAL DAC</p> <p>REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO: RESP.:</p>	
<p>CLIENTE</p>	
<p>Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubé / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br</p>	
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D</p> <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/D</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGR. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D</p> <p>PROJETO ALOISIO CAETANO FERREIRA</p> <p>DESENHO THALLUS EDUARDO NARDUCCI PETINI CABRAL</p>	<p>EMPREENDIMENTO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL DE POUSO ALEGRE</p> <p>ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL DO ALGODÃO, BAIRRO ALGODÃO POUSO ALEGRE, MINAS GERAIS</p> <p>ASSUNTO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CANIL PLANTA, PERFIL, DETALHES E QUANTIDADES</p>
<p>DISCIPLINA HIDRÁULICA</p> <p>FASE DO PROJETO EXECUTIVO</p> <p>FOLHA Nº. 03</p>	<p>DATA INICIAL 03/09/2021</p> <p>ESCALA INDICADA</p> <p>REVISÃO ROO</p> <p>ARQUIVO DAC-PMPA-POÇO CANIL-PE-CAV-ROO.DWG</p>