

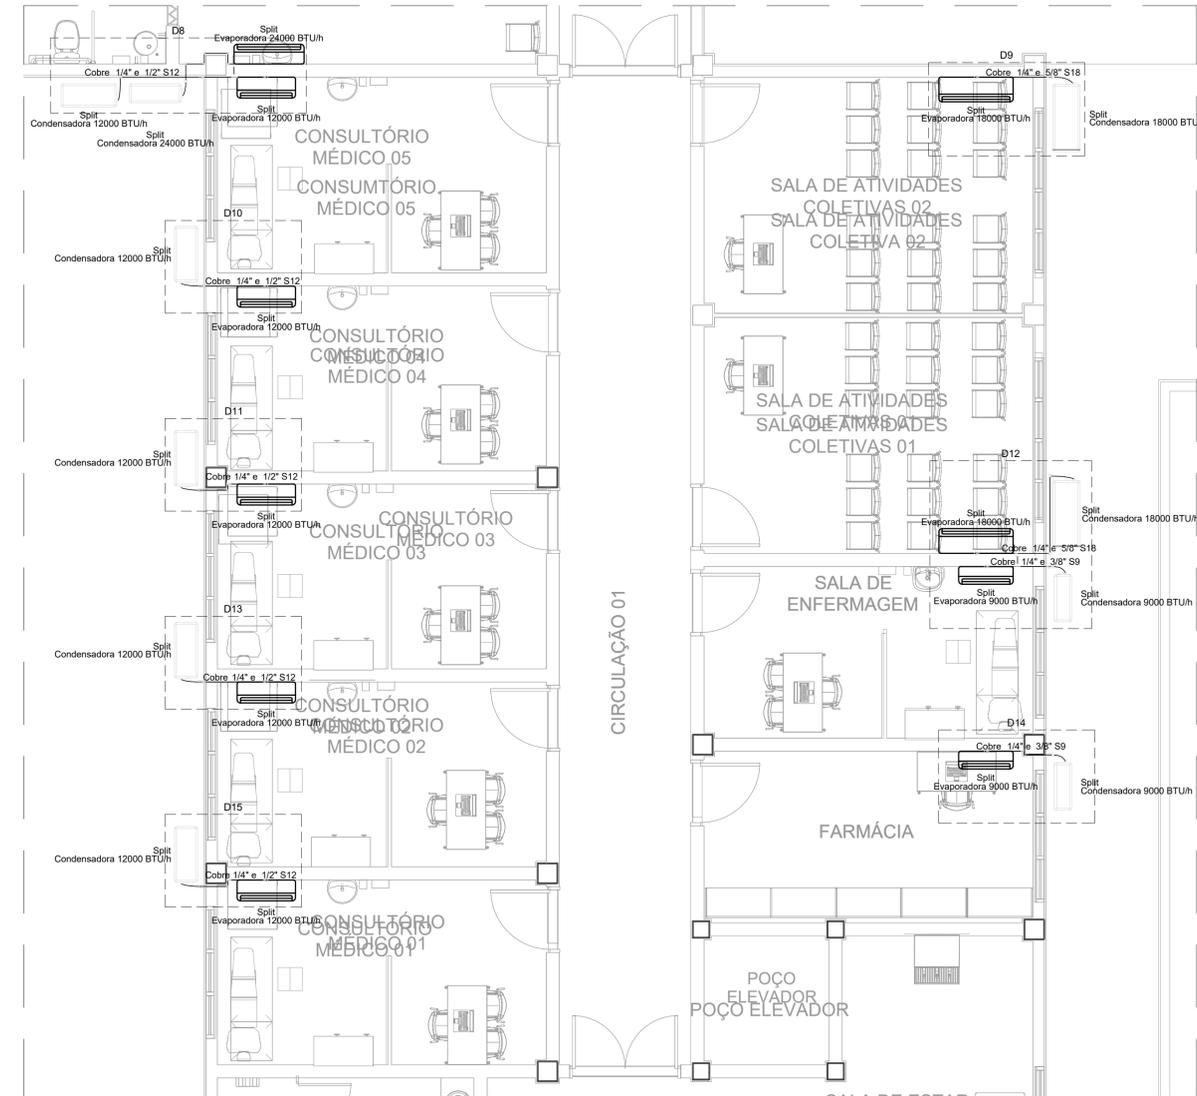



PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
ESCALA INDICADA

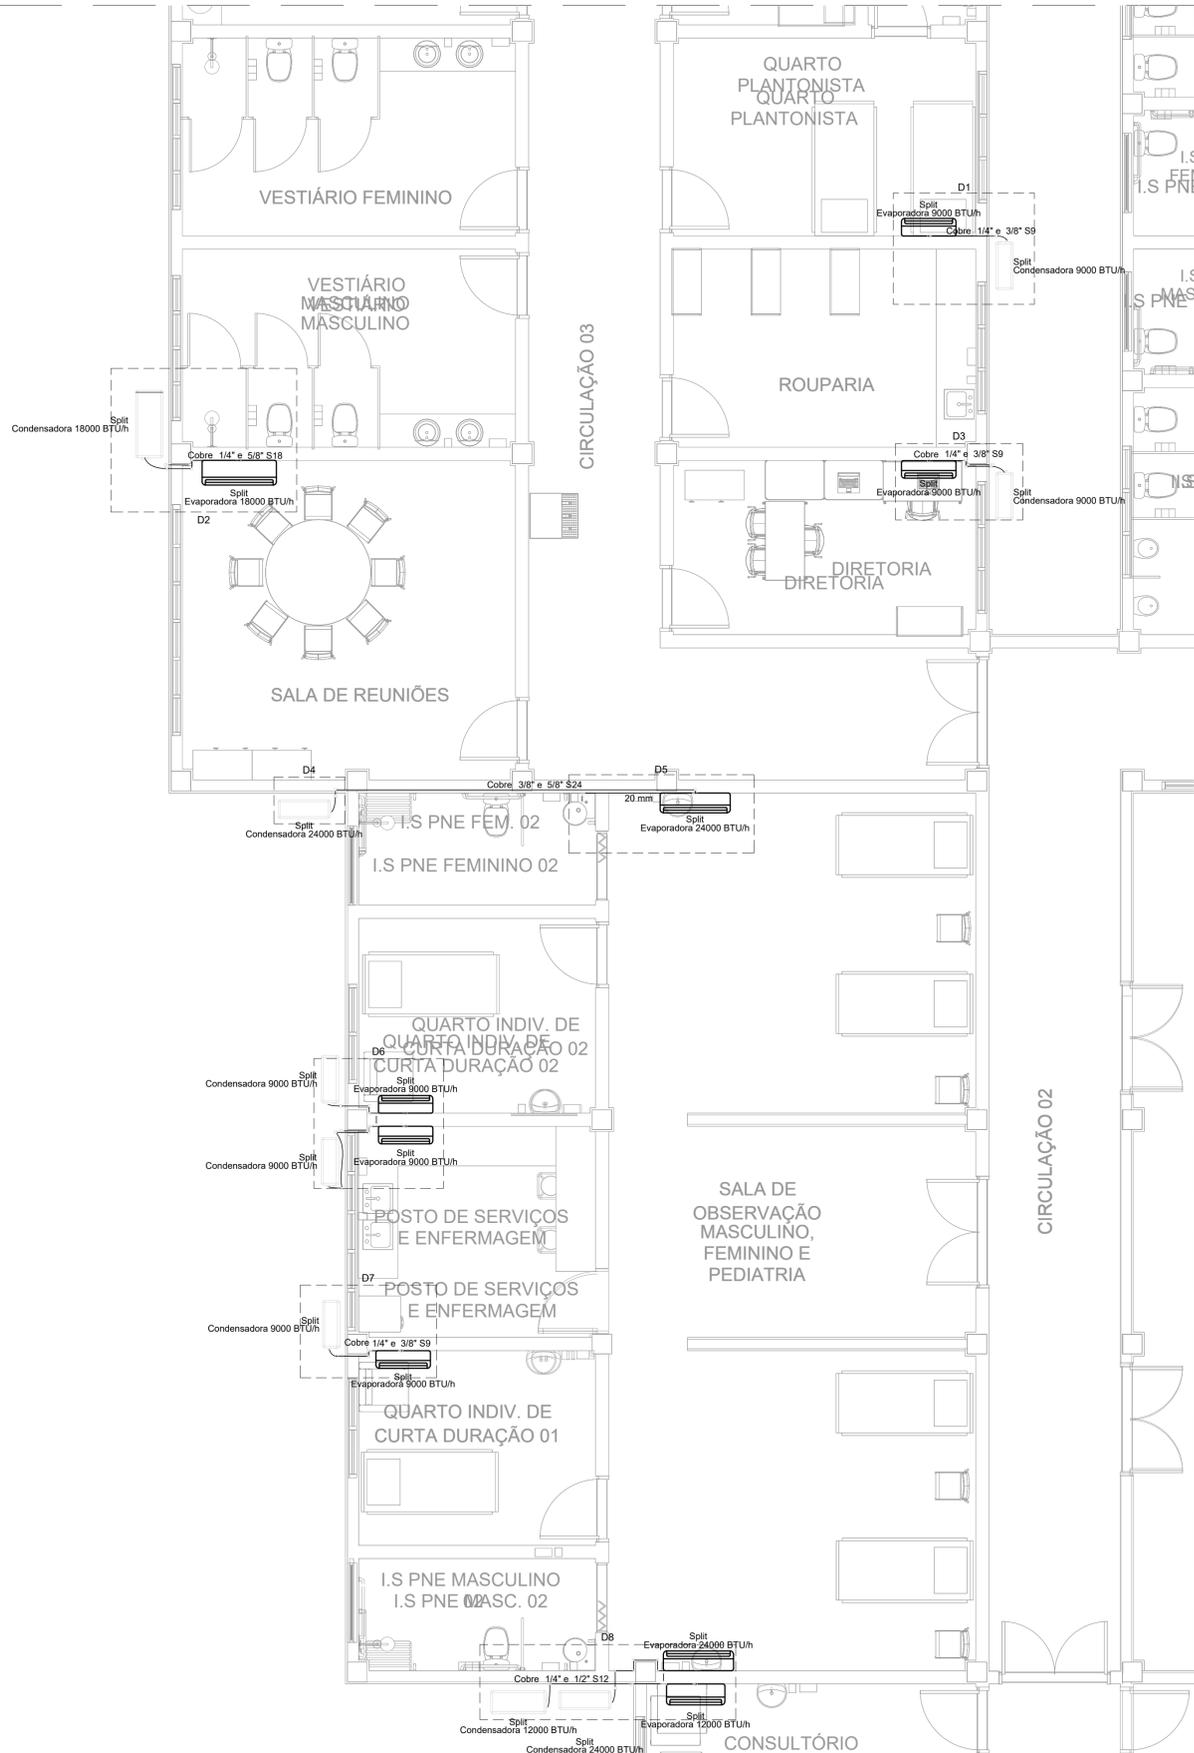


PLANTA BAIXA - TÉRREO - PARTE 2
ESCALA 1:50

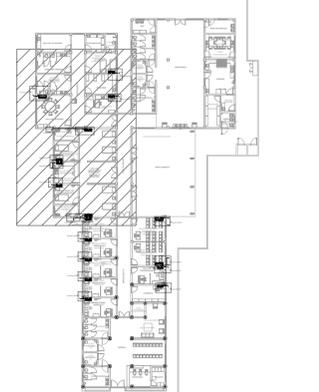

PLANTA DE REFERÊNCIA - PARTE 1
SEM ESCALA

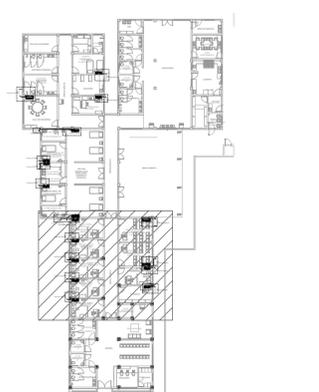

PLANTA DE REFERÊNCIA - PARTE 2
SEM ESCALA

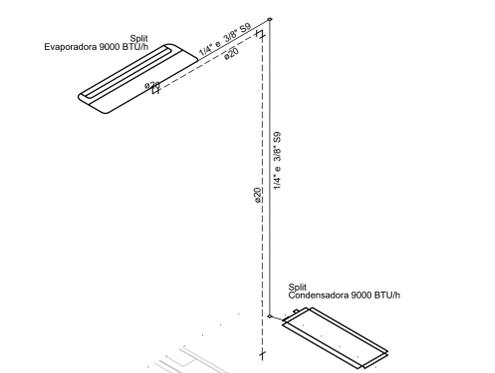

DETALHE D-1
ESCALA 1:25

LEGENDA DE CONDUTOS	
	Tubo Isolante
	Tubulação de dreno

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS		
SIGLA	ITEM	ALTURA
	Split Evaporadora	275 CM
	Split Condensadora - baixa	50 CM

Lista de materiais - TÉRREO		Legenda detalhada - TÉRREO	
Equipamentos Ar condicionado	Condensadora split 12000 BTU/h	Equipamentos Ar condicionado	Condensadora split 12000 BTU/h
Equipamentos Ar condicionado	Equipamentos Ar condicionado	Equipamentos Ar condicionado	Equipamentos Ar condicionado
Condensadora Split	12000 BTU/h	Condensadora Split	12000 BTU/h
18000 BTU/h	3 pc	18000 BTU/h	1 pc
24000 BTU/h	2 pc	24000 BTU/h	1 pc
9000 BTU/h	7 pc	9000 BTU/h	1 pc
Evaporadora Split	12000 BTU/h	Evaporadora Split	12000 BTU/h
18000 BTU/h	3 pc	18000 BTU/h	1 pc
24000 BTU/h	2 pc	24000 BTU/h	1 pc
9000 BTU/h	7 pc	9000 BTU/h	1 pc
PVC rígido soldável	Joelho 90° soldável	Equipamentos Ar condicionado	Equipamentos Ar condicionado
20 mm	49 pc	Evaporadora split 9000 BTU/h	Evaporadora split 9000 BTU/h
Tubos	20 mm	Equipamentos Ar condicionado	Equipamentos Ar condicionado
18 90 soldável	20 mm	Condensadora Split	Condensadora Split
20 mm	3 pc	9000 BTU/h	9000 BTU/h
20 mm	3 pc	Evaporadora split 12000 BTU/h	Evaporadora split 12000 BTU/h
Segmento de duto	Cabo PP Tetrapolar Isol PVC - 0,6/1KV	Equipamentos Ar condicionado	Equipamentos Ar condicionado
#2,5 mm²	74,63 m	Evaporadora Split	Evaporadora Split
Tubo Isolante Esponjoso	12000 BTU/h	12000 BTU/h	12000 BTU/h
1/2"	20,54 m	Evaporadora split 18000 BTU/h	Evaporadora split 18000 BTU/h
3/8"	61,62 m	Equipamentos Ar condicionado	Equipamentos Ar condicionado
5/8"	40,5 m	Evaporadora Split	Evaporadora Split
Tubo de cobre flexível	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h
1/2"	20,54 m	Evaporadora split 24000 BTU/h	Evaporadora split 24000 BTU/h
1/4"	61,62 m	Equipamentos Ar condicionado	Equipamentos Ar condicionado
3/8"	40,5 m	Equipamentos Ar condicionado	Equipamentos Ar condicionado
5/8"	40,5 m	Evaporadora Split	Evaporadora Split
24000 BTU/h	1 pc	24000 BTU/h	24000 BTU/h
Evaporadora split 9000 BTU/h	Evaporadora split 9000 BTU/h	Equipamentos Ar condicionado	Equipamentos Ar condicionado
Equipamentos Ar condicionado	Equipamentos Ar condicionado	Evaporadora Split	Evaporadora Split
Evaporadora Split	9000 BTU/h	9000 BTU/h	9000 BTU/h
9000 BTU/h	1 pc	9000 BTU/h	9000 BTU/h

- NOTAS:
- FOI CONSIDERADO QUE O EIXO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SERÃO INSTALADOS A 2,75 m DE ALTURA COM RELAÇÃO AO PISO.
 - OS TUBOS ISOLANTES QUE NÃO ESTIVEREM EMBUTIDOS EM ALVENARIA DEVERÃO FICAR RENTE A PAREDE PRESOS POR PRESILHAS METÁLICAS.
 - TODOS OS TUBOS ISOLANTES DEVERÃO SER DESVIADOS DAS VIGAS DE CONCRETO.
 - AS CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE SUPORTE METÁLICO A UMA ALTURA DE 0,50 m COM RELAÇÃO AO PISO.
 - ADOTAR LIGEIRA DECLIVIDADE NOS TUBOS DE DRENO DAS EVAPORADORAS.
 - TODOS OS DIÂMETROS ESTÃO COTADOS EM MILÍMETROS.

REV. 01	28/04/23	CONFORME SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DAC
REV. 00	31/01/23	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.



PROJETO: **DAC engenharia**
Rua Miguel Vianna, n° 81, 2° Andar
Bairro Morro Chic
CEP: 37500-050 - Itajubá / MG
Tel: (35) 3623-8846
www.dacengenharia.com.br

COORDENAÇÃO: **ALÓGIO CAETANO FERRERA**
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR: **ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA** CREA MG-187.82/D

EMPRESAMENTO		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
ENDEREÇO	RUA PIRANGUINHO, B. SÃO JOÃO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA	CLIMATIZAÇÃO
ASSUNTO	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO PLANTA TÉRREO, DETALHE, LEGENDA E LISTA DE MATERIAIS	FASE DO PROJETO	EXECUTIVO
DATA INICIAL	31/01/2023	FOLHA Nº.	01/02
ESCALA	INDICADA	ARQUIVO	DAC-PMPA-CAPS-PE-CL-R01.DWG
REVISÃO	ROO		

PLANTA BAIXA - TÉRREO - PARTE 1
ESCALA 1:50