





PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO RESTAURANTE - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ESCALA INDICADA

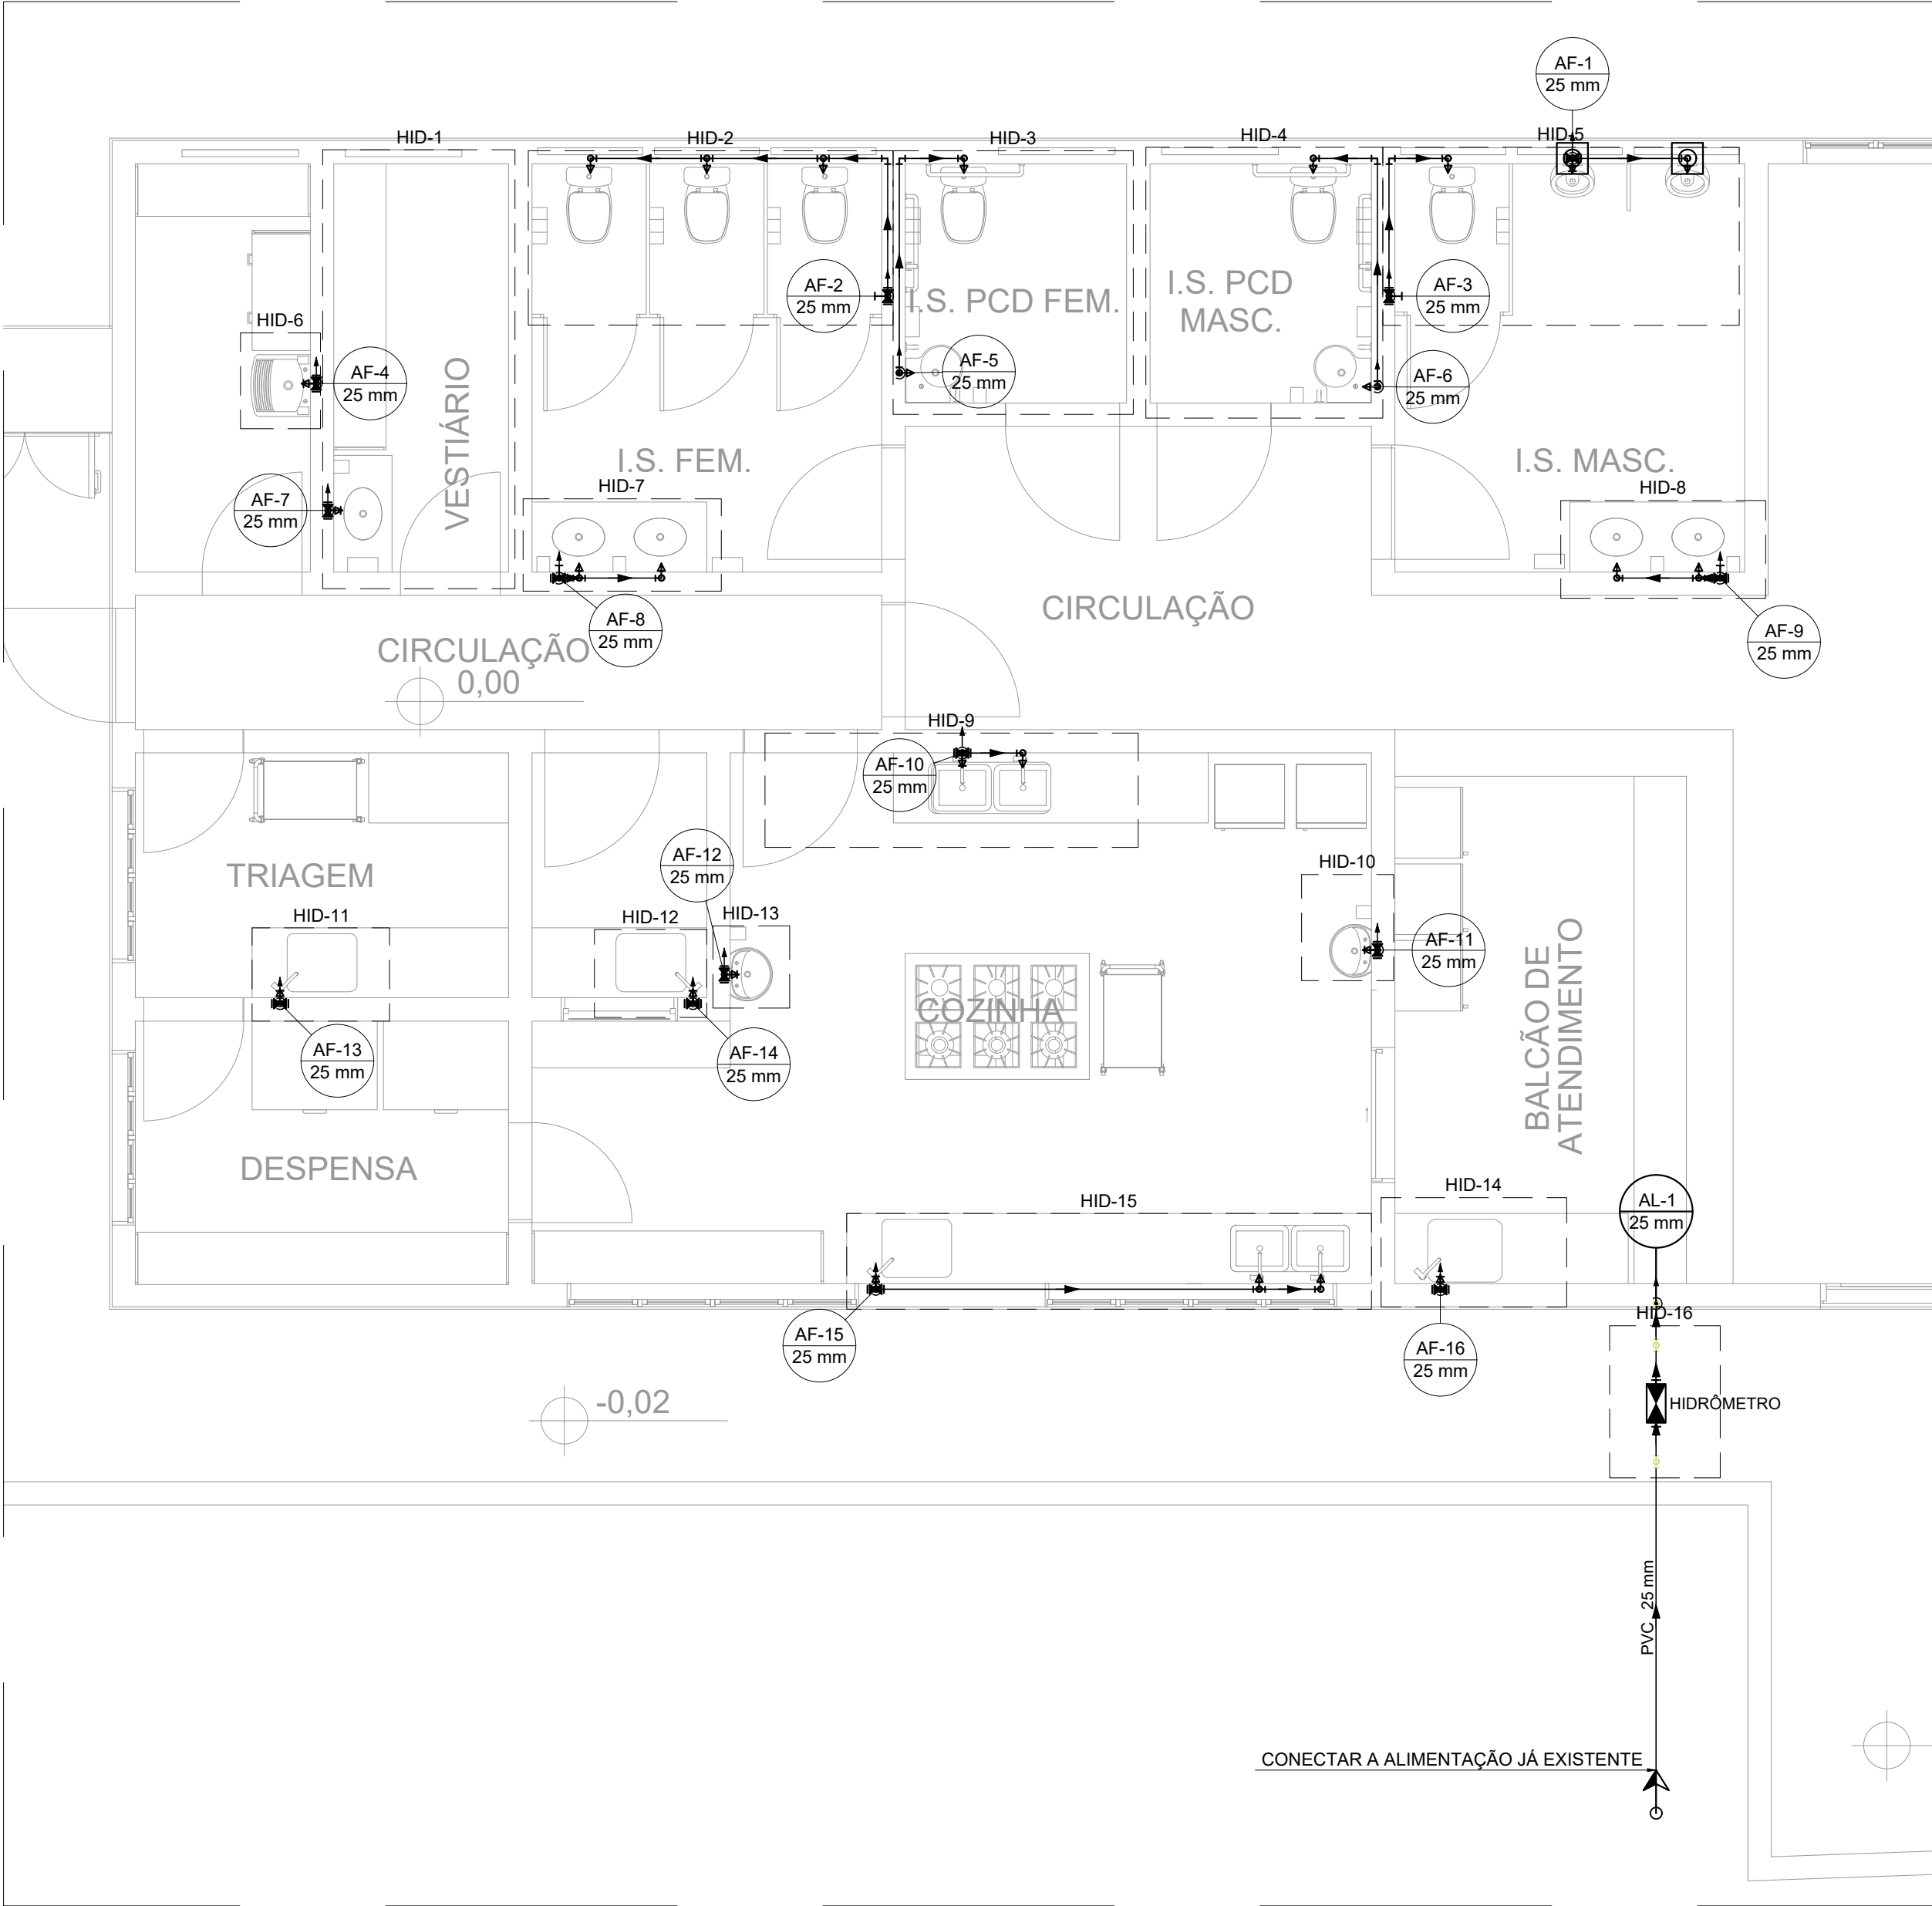

PLANTA BAIXA TÉRREO


Escala: 1:50

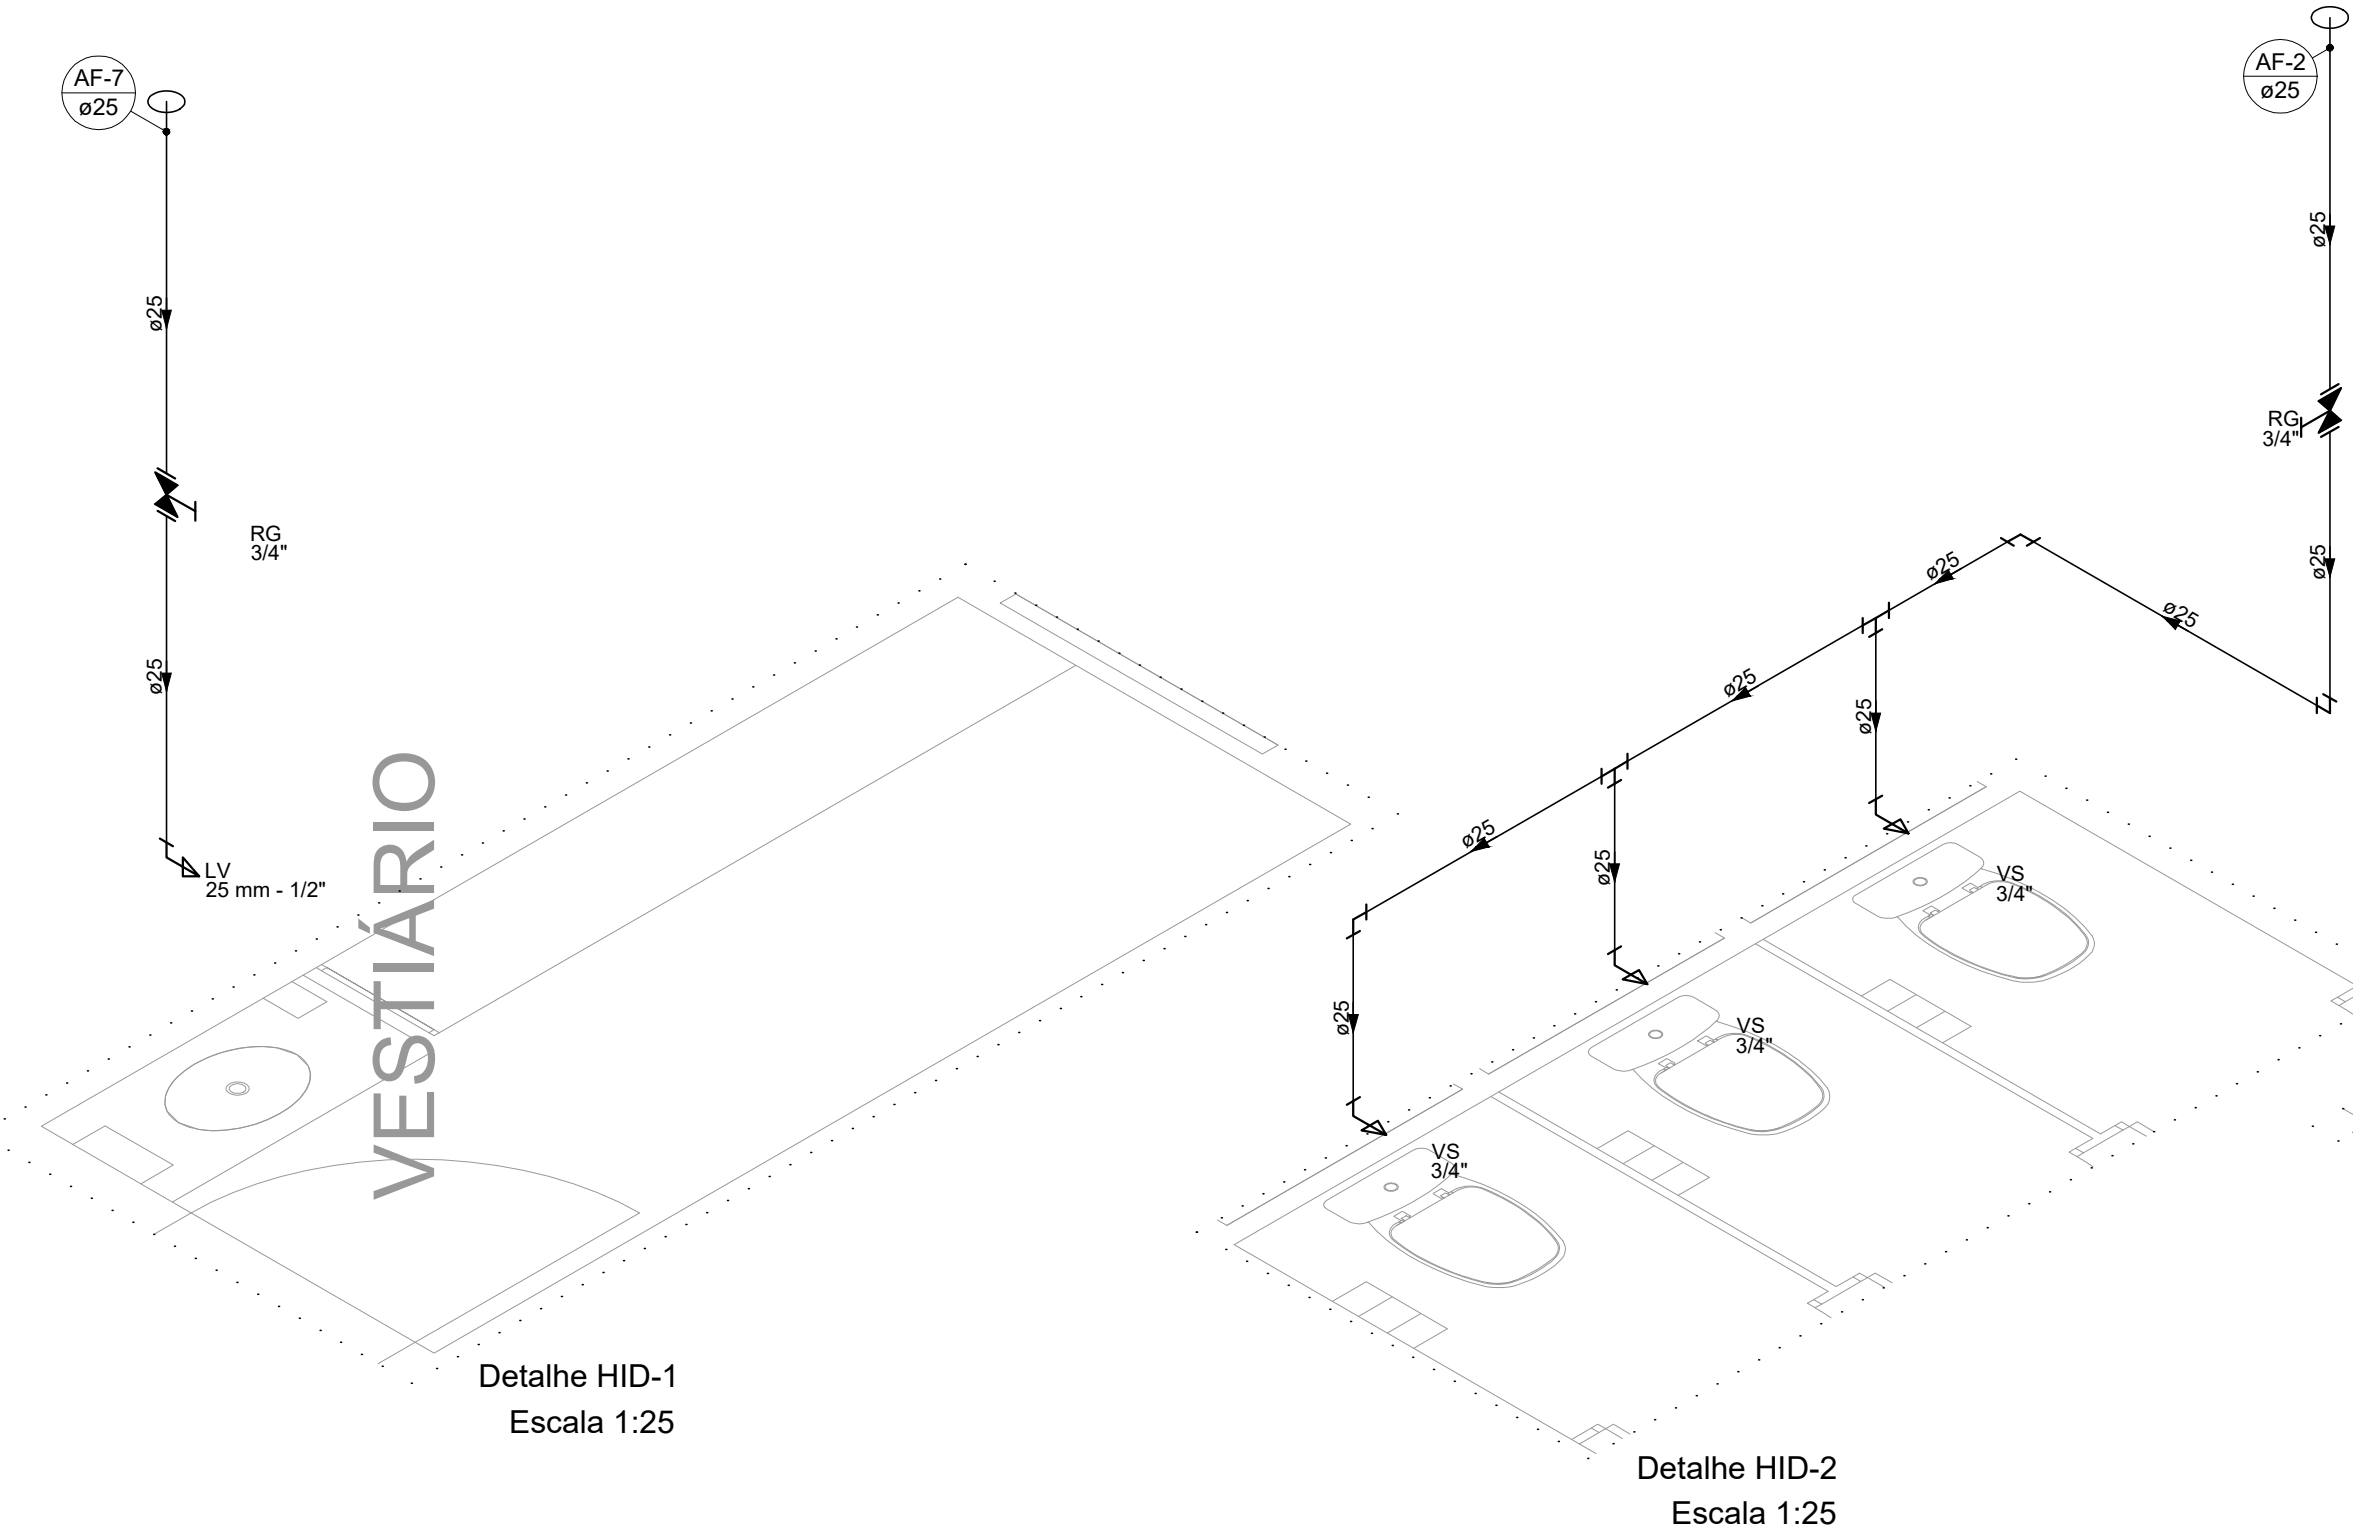

LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO		
Alimentação		
Metais		
Registro de esfera 3/4"	1	pc
Registro esfera borboleta bruto PVC 3/4"	1	pc
PVC misto soldável		
Colar de tomada em PVC 3/4"	1	pc
Joelho 90 soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	4	pc
PVC rígido roscável		
Tubos 3/4"	0.31	m
PVC rígido soldável		
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	2	pc
Joelho 90° soldável 25 mm	6	pc
Luva soldável 25 mm	1	pc
Tubos 25 mm	10.82	m
Água fria		
Aparelho		
Mictório de Descarga Descontínua 3/4"	2	pc
Torneira de Pia de Cozinha 25mm - 3/4"	8	pc
Torneira de Tanque de Lavar 25mmx 3/4"	1	pc
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	9	pc
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"	6	pc
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	16	pc
Valvula de descaraga p/ mictório 3/4"	2	pc
Metais Pressmatic		
Pressmatic mictório cromado 3/4"	2	pc
PVC Acessórios		
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm	6	pc
Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	9	pc
PVC rígido soldável		
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	32	pc
Joelho 90° soldável 25 mm	19	pc
Luva soldável 25 mm	16	pc
Tubos 25 mm	61.67	m
Tê 90 soldável 25 mm	8	pc
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	9	pc
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	15	pc
Tê sold c/ bucha latão bolsa central 25 mm - 3/4"	2	pc

LEGENDA - TÉRREO		
Alimentador Predial		
Metais		
Registro de esfera 3/4"	1	pc
PVC misto soldável		
Colar de tomada em PVC 3/4"	1	pc
Joelho 90 soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	1	pc
PVC rígido soldável		
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	1	pc
Hidrômetros		
Metais		
Registro esfera borboleta bruto PVC 3/4"	1	pc
PVC misto soldável		
Joelho 90 soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	3	pc
PVC rígido roscável		
Tubos 3/4"	0.28	m
PVC rígido soldável		
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	1	pc
Joelho 90° soldável 25 mm	1	pc
Tubos 25 mm	0.85	m
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável		
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	1	pc
PVC rígido soldável		
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	2	pc
Valvula de descarga p/ mictório		
Metais		
Valvula de descaraga p/ mictório 3/4"	1	pc
PVC rígido soldável		
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	2	pc

LEGENDA DE CONDUTOS - TÉRREO	
Água fria	
Alimentação	

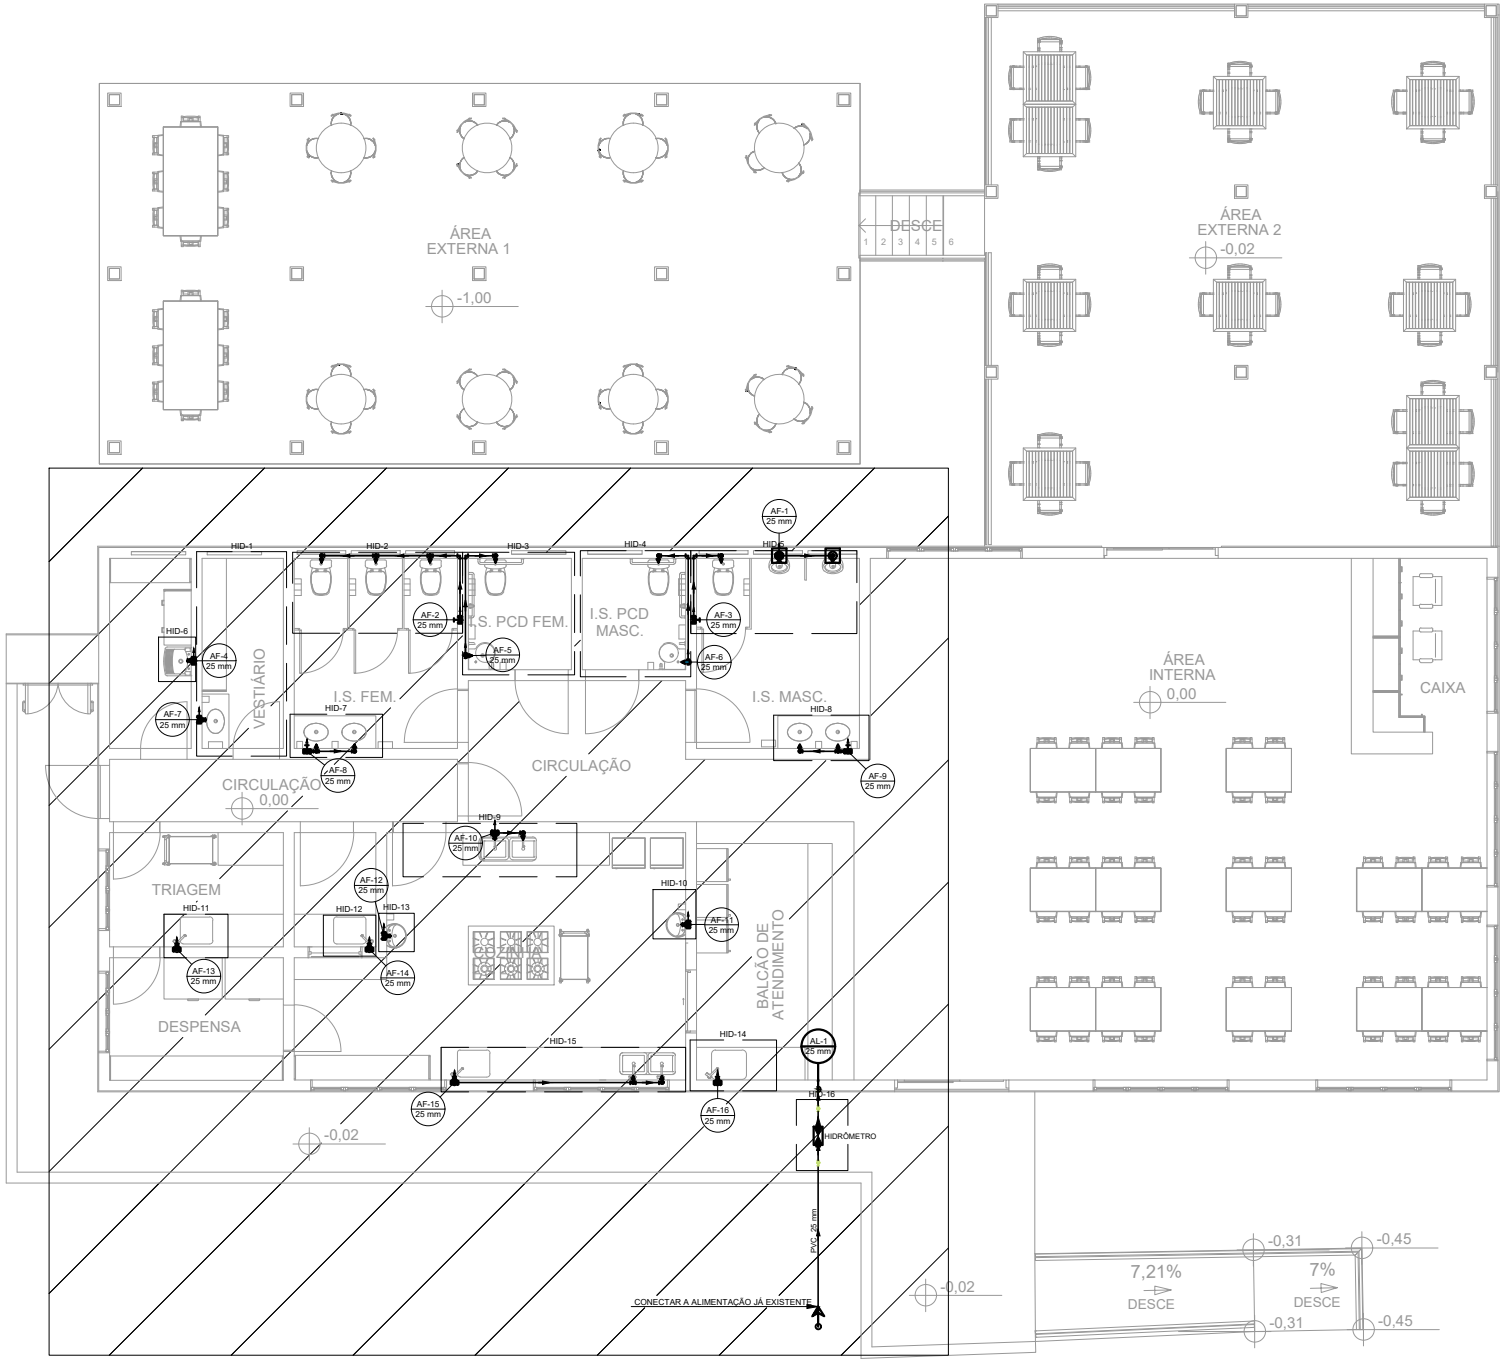

PLANTA BAIXA TÉRREO COMPLETA

SEM ESCALA

NOTAS:

- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15;
- PARA FAZER A TRANSIÇÃO ENTRE AS TUBULAÇÕES PLÁSTICAS E AS PEÇAS METÁLICAS DEVE SER UTILIZADO CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO;
- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER INSTALADAS COM LIGEIRA DECLIVIDADE, PARA SE EVITAR A INDESEJÁVEL PRESENÇA DE AR APRISIONADO NA REDE;
- AS TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM ALVENARIA SERÃO FIXADAS PELO ENCHIMENTO DO VAZIO RESTANTE NOS RASGOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. DEVERÁ SER ELIMINADO QUALQUER AGENTE QUE MANTENHA OU PROVOQUE TENSÕES NOS TUBOS E CONEXÕES;
- EM CASO DE ENCONTRO DA TUBULAÇÃO COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERÁ SER REALIZADO DESVIO, NÃO INTERFERINDO NA ESTRUTURA EXISTENTE.
- TODOS OS REGISTROS ESTÃO A 180CM DO CHÃO, EXCETO O REGISTRO PRESENTE NA CAIXA D'ÁGUA E NO RAMAL DE LIMPEZA.
- A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ ESTAR A 20CM ABAIXO DO CHÃO.

REV. 00 02/06/23 EMISSÃO INICIAL		DAC
REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO:		RESP.:
CLIENTE		
 <div>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</div>		
PROJETO		COORDENAÇÃO
 <div>Rua Miguel Vianna, nº 81, 2º Andar Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br</div>		ALOÍSIO CAETANO FERREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR		ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA MG-187.842/D
EMPREENDIMENTO		
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
ENDEREÇO		DISCIPLINA
AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS		HIDRÁULICA
ASSUNTO		FASE DO PROJETO
RESTAURANTE PLANTA BAIXA DO TÉRREO, LISTA DE MATERIAIS, DETALHAMENTOS E NOTAS		EXECUTIVO
FOLHA Nº.		01/03
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO
02/06/2023	INDICADA	ROO
ARQUIVO		DAC-PMPA-PNM-RES-PE-AGF-ROO.DWG