




PLANTA BAIXA TÉRREO - VISTA 2
Esc 1:50

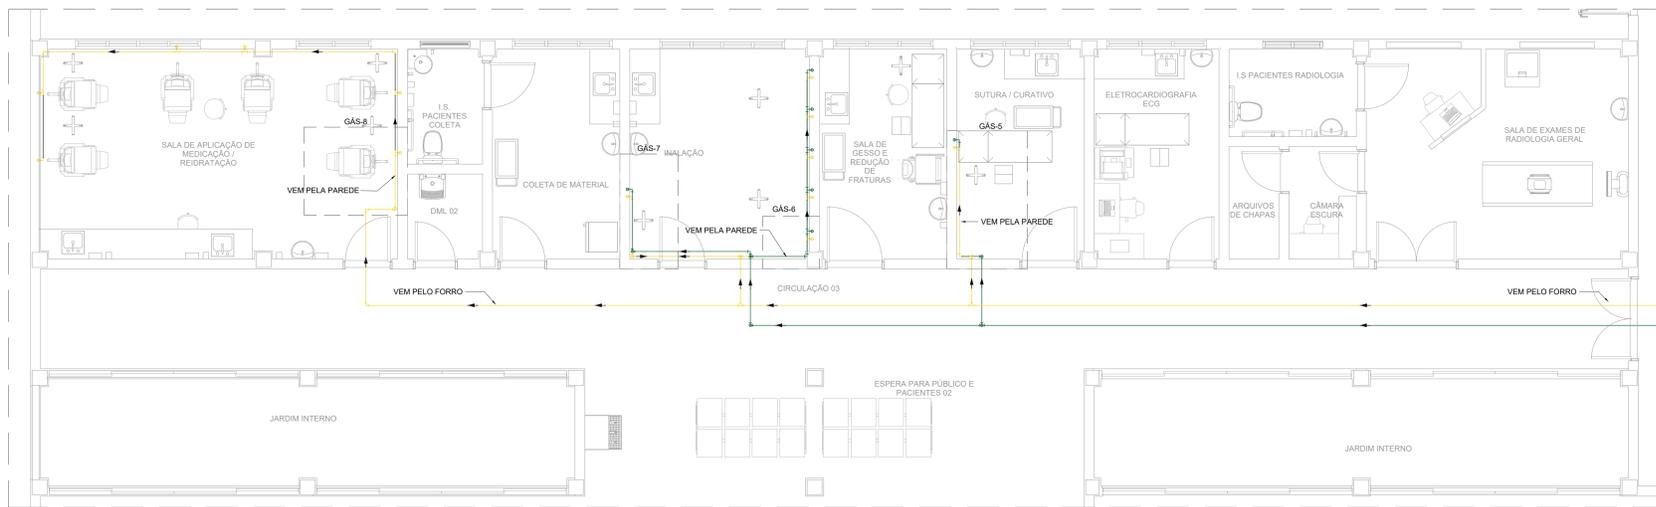


PLANTA BAIXA TÉRREO - VISTA 1
Esc 1:50

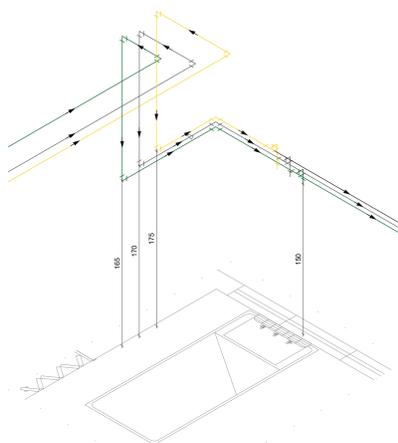


DETALHE GÁS-1
Esc 1:25

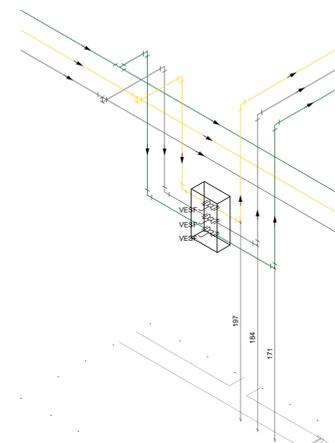


DETALHE GÁS-2
Esc 1:25

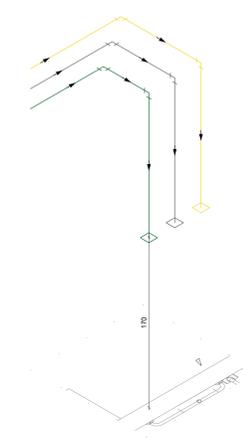


DETALHE GÁS-3
Esc 1:25

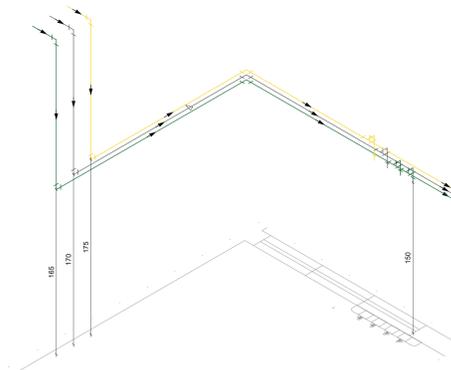


DETALHE GÁS-4
Esc 1:25

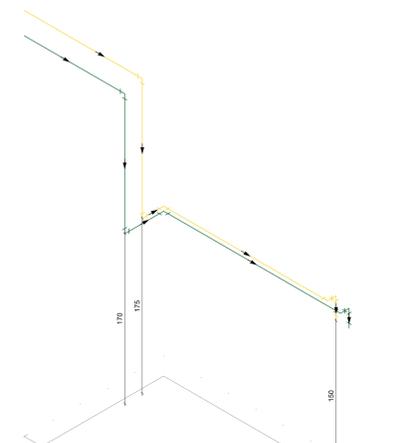


DETALHE GÁS-5
Esc 1:25



DETALHE GÁS-6
Esc 1:25

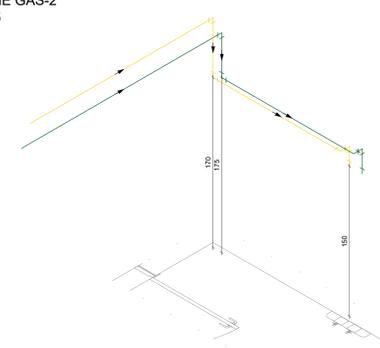

DETALHE GÁS-7
Esc 1:25

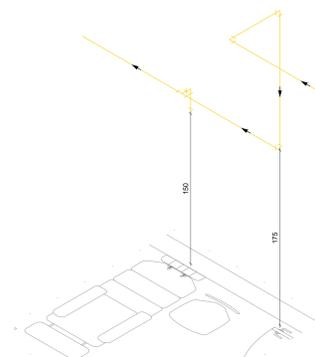

DETALHE GÁS-8
Esc 1:25



PLANTA BAIXA DE REFERÊNCIA
SEM ESCALA

NOTAS:

- AS TUBULAÇÕES DEVEM SER TAGEADAS QUANDO PASSADAS PELO FORRO E PINTADAS QUANDO APARENTES, NAS CORES:
OXIGÊNIO: VERDE-EMBLEMA
VÁCUO: CINZA-CLARO
AR COMPRIMIDO: AMARELO SEGURANÇA
- AS RÉGUAS DE GASES DEVEM SER INSTALADAS À 1,50 M NO EIXO DOS PONTOS DE GASES DOS PAINÉIS AO PISO ACABADO;
- AS CAIXAS DE SETORIZAÇÃO DEVEM SER INSTALADAS À 2,10, DA PARTE SUPERIOR DA CAIXA AO PISO ACABADO;
- AS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVERÃO SER DE COBRE CLASSE "A";
- OS SUPORTES DAS REDES DEVE SER INSTALADOS A CADA 2,00 M;
- O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELAS INSTALAÇÕES DEVE SEGUIR A NBR 12.188;
- DEVERÁ SER PREVISTO TOMADAS 110V PARA AS RÉGUAS DE GASES E ALARMES;
- FICHARÁ A CARGO DA EXECUTORA A ABERTURA DE PAREDES E FECHAMENTOS QUANDO NECESSÁRIO.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
REV. 02	07/07/23	CONFORME SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DAC
REV. 01	28/04/23	CONFORME SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DAC
REV. 00	10/01/2023	DESENHO INICIAL	DAC
REVISÃO DATA		DESCRIÇÃO	RESP.

 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	
PROJETO:  RUA Miguel Vianna, n° 81, 2° Andar Bairro Morro Chic - Itajubá / MG CEP: 37500-000 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br	COORDENAÇÃO: ALDORE CATANO FERREIRA RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR: ENG. CIVIL FLÁVIA CRISTINA BARBOSA - CREA: MG-187.842/0
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ENDEREÇO: RUA PIRANGUINHO, B. SÃO JOÃO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA: GASES MEDICINAIS FASE DO PROJETO: EXECUTIVO
DATA INICIAL: 31/01/2023 ESCALA: INDICADA REVISÃO: R02 ARQUIVO: DAC-PMPA-UFA-PE-GAS-ROZ-DWG	
FOLHA Nº 01/02	