

MEMORIAL DE CÁLCULO DE DRENAGEM PLUVIAL
DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO



# **REFERÊNCIAS CADASTRAIS**

Cliente Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Localização Pouso Alegre, MG

Título Memorial de Cálculo de Drenagem Pluvial – Drenagem da

Rua São Francisco

Contato Rinaldo Lima Oliveira

E-mail rinaldooliveira@gmail.com

Líder do projeto Igor Paiva Lopes

Coordenador Denis de Souza Silva

Projeto/centro de custo ATA 194/2020

Data do documento 24/03/2022

Elaborador/Autor	Aloisio Caetano Ferreira	Engenheiro Civil ou Hídrico					
Verificador/Aprovador	Denis de Souza Silva	Coordenador de Projeto					

### Isenção de Responsabilidade:

Este documento é confidencial, destinando-se ao uso exclusivo do cliente, não podendo ser reproduzido por qualquer meio (impresso, eletrônico e afins) ainda que em parte, sem a prévia autorização escrita do cliente.



# **EQUIPE TÉCNICA**

### Responsável Técnico - Coordenação

Denis de Souza Silva	
Engenheiro Hídrico	
Nº CREA: MG 127.216 /D	N° ART:

## Responsável Técnico - Projeto Civil

Flávia Cristina Barbosa	
Engenheira Civil	
N° CREA: MG-187.842 /D	N° ART:

## Responsável Técnico - Projeto Hídrico

Aloísio Caetano Ferreira	
Engenheiro Hídrico	
N° CREA: MG-97.132 /D	N° ART:

### Elaboração

	Igor Paiva Lopes	Eng. Hídrico - Coordenação					
E	Camila Pizzol	Engenheira Hídrica					
Jag	Marcela Cabral	Auxiliar de Drenagem					
<b>Drenagem</b>	Thallis Eduardo Cabral	Auxiliar de Drenagem					
_	Janaína Franco	Auxiliar de Drenagem					
	Felipe Guimarães Alexandre	Eng. Civil - Coordenação					
ھ	Abraão Ramos	Engenheiro Civil					
ntn	Gabriel Gomes	Auxiliar de Sinalização					
estr	Letícia Noda	Auxiliar de Regularizações					
Infraestrutura	Letícia Bernardo	Auxiliar de Redes Hidráulicas					
	Asheley	Auxiliar de Infraestrutura					
	Erica Souza	Auxiliar de Terraplenagem					
	Laura	Auxiliar de Urbanismo					



S	Bianca Baruk	Orçamentista							
ntc	Lara Almeida	Auxiliar de orçamento e							
Orçamentos	Lara Airrielua	projetos especiais							
Ça	Julia Santos	Auxiliar de orçamento e							
Ō	Julia Sarios	projetos especiais							
	Jonas Guerreiro Gonçalves	Eng. Civil - Coordenação							
	Anselmo Rafael Wasen	Técnico de Topografia							
afia	Renan Henrique Santos	Assistente de Topografia							
Topografia	Tiago Coli Cortes	Assistente de Topografia							
do	Antônio Galvão Jr	Desenhista							
	Gabriel Pereira	Auxiliar Eng. Civil							
	Faicon	Auxiliar Eng. Civil							
	Aloisio Caetano Ferreira	Diretor Comercial e Técnico							
	Denis de Souza Silva	Diretor Comercial e Técnico							
	Flávia Cristina Barbosa	Gerente de Projetos							
Gestão	Pedro Henrique Justiniano	Subgerente de Projetos							
Ge	Marcia Regina dos Santos Ribeiro	Assistente Financeira							
	Maria Laura	Auxiliar de Escritório							
te	Luis Antônio	Engenheiro Ambiental							
Meio Ambiente	Giulia Camerini	Auxiliar de Biologia							
Y E	Laila Andrade	Auxiliar de Eng. Ambiental							



# **SUMÁRIO**

1
1
1
2
3
3
4
4
4
7
7
7
7
8
8
9
10
10
11
12
2
3
5
8
8
9



# **LISTA DE FIGURAS**

Figura 1 - 1 – Sarjeta tipo B	5
Figura 1 - 2 – Características Hidráulicas da Sarjeta	6
Figura 1 - 3 – Detalhes Hidráulicos da Sarjeta	6
LISTA DE TABELAS	
Tabela 1 - 1 – Coeficiente de Escoamento Superficial	2
Tabela 1 - 2 – Valores do Coeficiente de Rugosidade para diferentes Materiais	de
Revestimento	. 9



# 1. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os estudos hidrológicos irão determinar as descargas máximas nas áreas em estudo, a fim de dar base ao dimensionamento das estruturas hidráulicas do sistema de drenagem em questão. Para isso, é necessário o diagnóstico do regime pluvial e da natureza das precipitações intensas da região, como é apresentado a seguir.

### 1.1. METODOLOGIA APLICADA

Para a determinação da precipitação máxima utilizou-se a equação que correlaciona os parâmetros intensidade, duração e frequência de chuvas. Essa relação permite ainda a obtenção de precipitações máximas para diferentes Tempos de Concentração – TC, e Períodos de Retorno – TR. Nas estimativas de vazões a partir de dados de chuva a grandeza utilizada é a Precipitação Excedente, pelo fato de esta contribuir efetivamente para a formação do escoamento superficial

As vazões de projeto podem ser estimadas através de métodos estatísticos diretos e indiretos. Estas metodologias são determinadas de acordo com as dimensões das áreas de drenagem, da seguinte forma:

- Sub-bacias com áreas de até 5 km²: utiliza-se o Método Racional:
- Sub-bacias com áreas entre 5 km² e 10 km²: utiliza-se o Método Racional Corrigido;
- Sub-bacias com área acima de 10 km²: utiliza-se o Método de Ven Te Chow.

Desta forma, como a bacia do projeto possui uma área menor que 5 Km², utilizou-se o método racional.

# 1.2. MÉTODO RACIONAL

O método mais utilizado para o cálculo da vazão a partir da transformação de chuva em vazão para análise em pequenas bacias hidrográficas é o método racional, devido à simplicidade de aplicação e facilidade do conhecimento e controle dos parâmetros necessários.

Admite-se, na sua aplicação, que a chuva apresente uma intensidade constante, uniformemente distribuída sobre a superfície da bacia, e que sua duração seja maior ou igual ao tempo de concentração na bacia. Como a intensidade de chuva decresce com o aumento



da duração, a descarga máxima resulta de uma chuva com duração igual ao tempo de concentração da bacia.

Este método, descrito matematicamente pela Equação 1 - 1, representa uma relação entre a vazão máxima de escoamento superficial e a intensidade de precipitação, dependendo das seguintes variáveis para a sua determinação: tipo de solo e do uso da terra, duração e intensidade da chuva e características físicas da rede de drenagem existente.

$$Q = 0.00278 \cdot C \cdot i \cdot A$$

Equação 1 - 1 - Método Racional

### Onde:

- Q: Vazão de projeto (m³/s);
- C: Coeficiente de escoamento superficial (adimensional);
- i: Intensidade da chuva de projeto (mm/h);
- A: Área de drenagem (ha).

### 1.2.1. COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL

Coeficiente também denominado por deflúvio superficial ou coeficiente de "runoff". Variável determinada em função de uma série de fatores, como o tipo do solo, ocupação da bacia, umidade antecedente, intensidade da chuva e outros. Assim, devido às diversas condições e combinações dos fatores citados, apenas parte do volume precipitado sobre a bacia atinge a seção sob a forma de escoamento superficial. Portando adotou-se um coeficiente de escoamento superficial de 0,75, conforme valores indicados na Tabela 1 - 1.

Tabela 1 - 1 - Coeficiente de Escoamento Superficial

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DAS BACIAS TRIBUTÁRIAS	COEFICIENTE DE DEFLÚVIO "C"							
Ruas								
Asfalto	0,70 a 0,95							
Concreto	0,80 a 0,95							
Gramados; solos arenosos								
Plano, 2% 0,05 a 0,10								
Médio 2 a 7%	0,10 a 0,15							
Íngreme, 7%	0,15 a 0,20							
Gramados; solo compac	to							
Plano, 2%	0,13 a 0,17							



Médio 2 a 7%	0,18 a 0,22
Íngreme, 7%	0,15 a 0,35

# 1.2.2. TEMPO DE CONCENTRAÇÃO E PERÍODO DE RETORNO

O tempo de concentração é considerado o período, em minutos, que uma gota de água de chuva cai no ponto mais distante da bacia, demora a chegar até a seção de análise. Devido às características das curvas de intensidade, duração e frequência da chuva, o tempo de concentração inicial mínimo adotado para as bacias é de 10 minutos.

O tempo de retorno ou período de retorno de uma chuva representa o risco que o empreendimento ou projeto está assumindo no dimensionamento de uma obra hidráulica. Ou seja, qual é o grau de segurança que se deseja proporcionar ao empreendimento, sendo que ele é o inverso da frequência com que a chuva ou vazão venha a ser igualada ou ultrapassada num ano qualquer.

Para escolher qual o tempo de retorno que irá utilizar no dimensionamento do projeto hidráulico é importante analisar os prejuízos tangíveis e intangíveis que possam a vir a ser causados por eventos extremos de chuva. Portanto, para o empreendimento em questão foi adotado o período de retorno (TR) igual a 10 anos.

# 1.2.3. INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO

As equações de intensidade, duração e frequência ou simplesmente as equações IDF, também conhecidas como equação de chuva, são usadas para determinar a intensidade máxima de chuva de um determinado local.

Para cada região, os parâmetros K, a, b e c da equação de intensidade, duração e frequência (Equação 1 - 2) são ajustados por meio de regressão linear e não linear. Estes parâmetros (K, a, b e c) são definidos por uma série histórica de dados de chuvas, de mais ou menos 30 anos. Além disso, alterando a frequência e o tempo de concentração é possível obter uma intensidade diferente de chuva para uma mesma região.

$$Im = \frac{K \cdot (TR)^{a}}{(tc + b)^{c}}$$

Equação 1 - 2 - Equação de Chuva Intensa

Onde:

- Im: Intensidade máxima média de precipitação (mm/h);
- TR: Tempo de Retorno (anos);



- Tc: Tempo de concentração (min);
- K, a, b e c: Parâmetros ajustados com base nos dados pluviométricos da localidade.

No empreendimento em questão, foi utilizada equação de chuva do município de Pouso Alegre - MG gerada pela interpolação de dados do software Plúvio 2.1. Assim, obtevese a seguinte Intensidade máxima média de precipitação:

Os parâmetros da equação para esta localidade são:

K: 667,338

a: 0,184

• b: 20,869

c: 0,635

$$Im = \frac{667,338 \cdot (10)^{0,184}}{(10+20,869)^{0,635}} = 115,478 \, mm/h$$

### 1.2.4. VAZÃO

A vazão calculada sintetiza as considerações e cálculos realizados em relação ao tempo de concentração do escoamento e à intensidade de chuva, ao coeficiente de escoamento superficial e a área de contribuição de cada sub-bacia do projeto.

## 2. PROJETO DE DRENAGEM


O projeto de drenagem tem como objetivo definir os dispositivos de coleta, condução e deságue das águas superficiais que precipitam sobre o terreno, bem como sobre os taludes e áreas que convergem ao mesmo.

# 2.1. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DA SARJETA

Para assegurar o bom funcionamento do escoamento superficial, as guias e sarjetas das vias públicas serão limitadas por uma lâmina d'água de largura máxima de 1,67 metros e a sarjeta adotada será do tipo B, conforme Figura 1 - 1.



Figura 1 - 1 - Sarjeta tipo B

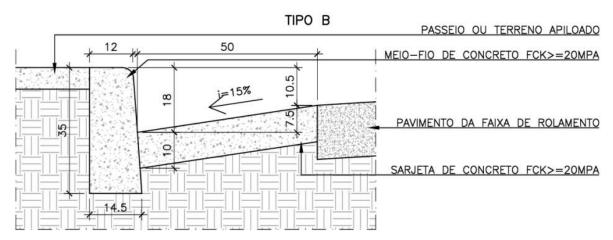

Fonte: SUDECAP, 2020

Sua vazão pode ser calculada pelo método de Izzard/Manning, conforme a equação a seguir:

$$Q = 0.375 \frac{Z}{n} * y^{\frac{8}{3}} * \sqrt{i}$$

Equação 1 - 3 - Equação Izzard/Manning

#### Onde:

- Q: Vazão (m³/s);
- Z: Inverso da declividade transversal;
- i: Declividade longitudinal (m/m);
- y: Profundidade junto à linha de fundo (m);
- n: Coeficiente de rugosidade.

Considerando as características hidráulicas da sarjeta (Figura 1 - 2), a vazão pode ser calculada pela soma algébrica em cada uma das seções triangulares (seção da sarjeta mais seção da via, descontando sua interseção), conforme a Figura 1 - 3.



Figura 1 - 2 - Características Hidráulicas da Sarjeta


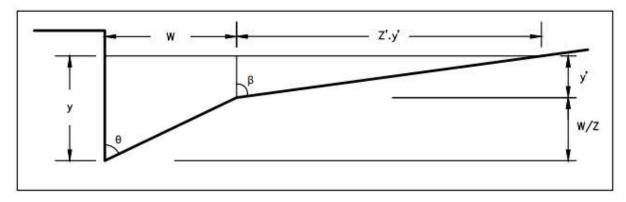


Figura 1 - 3 – Detalhes Hidráulicos da Sarjeta



A verificação da capacidade de escoamento da sarjeta foi realizada calculando a área máxima de escoamento que a sarjeta suporta, considerando-se uma faixa de alagamento máxima de 1,67 metros.

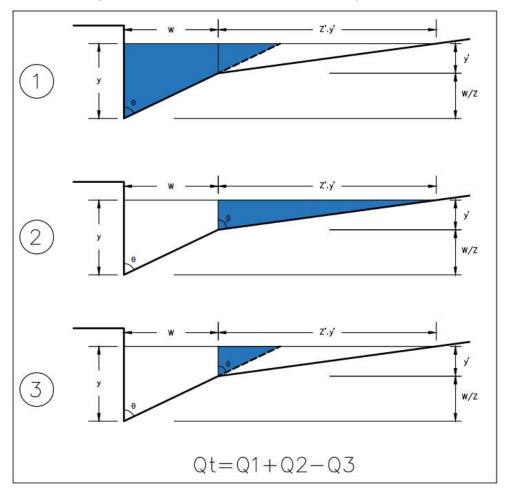

### 2.2. BOCAS DE LOBO

As bocas de lobo foram dimensionadas de forma a captar a água proveniente das sarjetas até as galerias de água pluvial. Para este projeto estão previstas oito bocas de lobo simples (BLES), quatro bocas combinadas duplas (BLCD) e duas bocas combinadas triplas (BLCT).

Cada boca de lobo será conectada a um poço de visita, a fim de ligar as mesmas a galeria pluvial projetada. As BLCTs serão conectadas a galeria com tubos de diâmetro de 0,50 metros, devido sua superior vazão de engolimento, já as demais utilizarão diâmetro de 0,40 metros.

## 2.3. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS GALERIAS

O dimensionamento hidráulico é realizado junto à verificação das vias considerando simultaneamente os tópicos a seguir. Este é mostrado na tabela do Anexo I.

### 2.3.1. POSICIONAMENTO

As galerias deverão ser posicionadas no eixo das vias públicas, devendo ser previstas sempre que houver pelo menos uma das seguintes situações:

- Vazão contribuinte maior do que a capacidade de escoamento das vias;
- Velocidade de escoamento nas vias maior que 5,00 m/s;
- Existência de pontos baixos, onde deverão ser implantadas bocas de lobo.

Após a locação do primeiro poço de visita com as respectivas bocas de lobo, são distribuídos outros poços de visitas conforme a necessidade de novos pontos de coleta do escoamento superficial, curvas em planta ou alterações de declividade ou diâmetro de tubulação. Cada captador tem um limite de capacidade de esgotamento de acordo com o tipo de boca de lobo utilizado.

### 2.3.2. DIÂMETRO MÍNIMO

Foi adotado como parâmetro de projeto o diâmetro mínimo de 0,60 m para galeria. Para ligações de ramais entre bocas de lobo e poços de visita adotou-se o diâmetro mínimo de 0,40 m.



## 2.3.3. CÁLCULO DA VAZÃO NA GALERIA

Na mesma etapa do projeto, para o dimensionamento, verifica-se a vazão para cada trecho entre PVs, por meio do somatório de vazões dos captadores (Exemplo: bocas de lobo contribuintes) e dos ramais de galeria à montante.

### 2.3.4. VELOCIDADE DE ESCOAMENTO

A velocidade do escoamento é um parâmetro fundamental na definição da galeria a ser projetada ou verificada hidraulicamente. Se, em função da declividade do conduto e de suas dimensões o fluxo na galeria apresentar velocidades baixas, poderá ocorrer assoreamento ao longo de sua extensão. Porém, se a declividade for acentuada e a velocidade ultrapassar o limite máximo recomendado é necessário à adequação da declividade ou o redimensionamento do conduto, de forma a evitar a ocorrência de fenômenos erosivos no interior da galeria, mantendo o tempo de vida útil de seus dispositivos.

Assim, os limites de velocidade d'água no interior das galerias serão os seguintes:

- $V_{min} = 0.75 \text{ (m/s)};$
- $V_{max}$  = 6,00 (m/s) (ou velocidade de seção plena).

A velocidade pode ser calculada por meio da Equação 1 - 4.

$$v = \frac{R_h^{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{I}}{n}$$

Equação 1 - 4 - Velocidade

Onde:

- v: Velocidade (m/s);
- I: Declividade do conduto (m/m);
- Rh: Raio hidráulico (m);
- N: Coeficiente de rugosidade (adimensional).

O raio hidráulico (Rh) é obtido por meio da Equação 1 - 5:

$$R_h = \frac{A_m}{R_m}$$

Equação 1 - 5 - Raio Hidráulico

Em que:



- Am Área da seção molhada (m²);
- Pm Perímetro molhado (m).

O coeficiente de rugosidade é adotado conforme o material empregado no dispositivo, como determinado na Tabela 1 - .

Tabela 1 - 2 – Valores do Coeficiente de Rugosidade para diferentes Materiais de Revestimento

Material	Coeficiente (n)
Tubos em PEAD	0,010
Galerias ou bueiros em concreto	0,014
Canais trapezoidais ou retang	ulares:
Em concreto	0,013
Alvenaria de Pedra Argamassada	0,025
Em gabiões	0,029
Em gabiões revestidos com concreto magro	0,018
Sem revestimento	0,030
Asfalto	0,013
Em concreto irregular	0,033
Revestido com grama em placas	0,030
Revestido com enrocamento bem construído	0,030
Concreto para sarjeta	0,015

### 2.3.5. CAPACIDADE MÁXIMA DA GALERIA

Para a obtenção do valor máximo suportado pela via e para o dimensionamento das galerias é empregada a equação da continuidade. Assim, a vazão máxima à seção plena nos condutos é obtida pela a seguir.

$$Q = v \cdot S$$

Equação 1 - 6 - Vazão

### Em que:

- Q: Vazão (m³/s);
- V: Velocidade da seção plena, apresentada no item 2.3.4- VELOCIDADE DE



### ESCOAMENTO (m/s);

S: Área da seção (m²).

Portanto, como critério de dimensionamento, a capacidade máxima da galeria deve ser superior à vazão que se deseja transportar.

## 2.3.6. RECOBRIMENTO MÍNIMO DA GALERIA

Nos locais por onde a tubulação passa e que fazem parte do sistema viário foi utilizado o recobrimento mínimo de 1,00 metro acima da geratriz superior do tubo, de forma a garantir a segurança estrutural das galerias.

### 2.3.7. DESCARTE

O descarte está projetado nas coordenadas 7.542.181,2888N e 403.522,7693E. Será descartado no poço de visita da galeria existente (identificado na planta do projeto como *PV-Existente* 9).



# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). Hidroweb: Sistema de Informações Hidrológicas. Disponível em < http://hidroweb.ana.gov.br/>. Acesso em: 21 fev. 2022.

CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Manual Técnico de Projetos. Agosto de 2008.

DER-SP – Projeto Padrão – PPS Drenagem. Disponível em: < http://www.der.sp.gov.br/Website/Acessos/Documentos/Tecnicas.aspx >

PORTO, R.M. Hidráulica básica. 2. ed. São Carlos: EESC-USP, 1999.

RAMOS., C.L; BARROS, M.T.L.; PALOS, J.C.F., COORD. (1999) – Diretrizes Básicas para Projetos de Drenagem Urbana no Município De São Paulo. Prefeitura do Município de São Paulo e Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica – CTH, São Paulo.

RIO DE JANEIRO (MUNICÍPIO). Instruções Técnicas para Elaboração de Estudos Hidrológicos e Dimensionamento Hidráulico de Sistemas de Drenagem Urbana. p. 60. Dezembro de 2010.

SÃO PAULO (ESTADO). DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Equações de Chuvas Intensas do Estado de São Paulo. São Paulo: DAEE/CTH, 1999. 141p.

SANTOS, L. C. C. Estimativa de vazões máximas de projeto por métodos determinísticos e probabilísticos. 2010. 173 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2010.

TUCCI, Carlos E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 4. ed. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, ABRH, 2009. 943 p.



# ANEXO I – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO

	PROJETO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS																				
	RUA SÃO FRANCISCO																				
coef. de esc.	ef. de esc. superf. : 0,75 tc inicial = 10 min										Folha										
coef. de man	ning Concr./PEAD:	0,014	0,010	TR	=	10	anos														1
	Trecho	Ext.		Área de								Capac.	<u>Vproj</u>			COTA	AS (m)		Pro	f. da	
			Co	ontribuição (ha)	∆tc	tc	Intens.	Vazão	Seção	Material	Decliv.	Máxima seção pl.	Vpl	y/D	Teri	eno	Ga	leria	Gale	ria (m)	Degrau
Mont.	- Jus.	(m)	Parc.	Acum.	(min)	(min)	(mm/h)	(m³/s)	(m)		(m/m)	(m³/s)			Mont.	Jus.	Mont.	Jus.	Mont.	Jus.	(m)
1	- 2	22,00	3,284	3,284	0,06	10,00	115,478	0,790	0,60	Concreto	0,085	1,665	0,98	0,48	860,579	856,902	857,079	855,202	3,50	1,70	2,00
2	- 3	21,00	0,174	3,458	0,06	10,06	115,336	0,831	0,60	Concreto	0,075	1,559	1,02	0,52	856,902	853,332	853,202	851,632	3,70	1,70	1,00
3	- 4	30,00	0,100	3,559	0,09	10,12	115,194	0,854	0,60	Concreto	0,070	1,504	1,03	0,53	853,332	850,245	850,632	848,545	2,70	1,70	1,00
4	- 5	31,00	0,129	3,688	0,12	10,21	114,982	0,883	0,80	Concreto	0,041	2,476	0,91	0,41	850,245	848,185	847,545	846,285	2,70	1,90	1,00
5	- 6	50,00	0,126	3,814	0,18	10,33	114,701	0,911	0,80	Concreto	0,044	2,589	0,91	0,41	848,185	844,962	845,285	843,062	2,90	1,90	0,80
6	- 7	50,00	0,329	4,143	0,18	10,51	114,283	0,986	0,80	Concreto	0,042	2,524	0,94	0,43	844,962	842,049	842,262	840,149	2,70	1,90	0,00
7	- 8	50,00	0,248	4,390	0,17	10,69	113,868	1,042	0,80	Concreto	0,042	2,504	0,97	0,46	842,049	839,969	840,149	838,069	1,90	1,90	0,70
8	- 9	13,00	0,000	4,390	0,06	10,86	113,480	1,038	0,80	Concreto	0,024	1,908	1,02	0,52	839,969	839,655	838,069	837,755	1,90	1,90	0,70