


PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **ESCALA INDICADA**

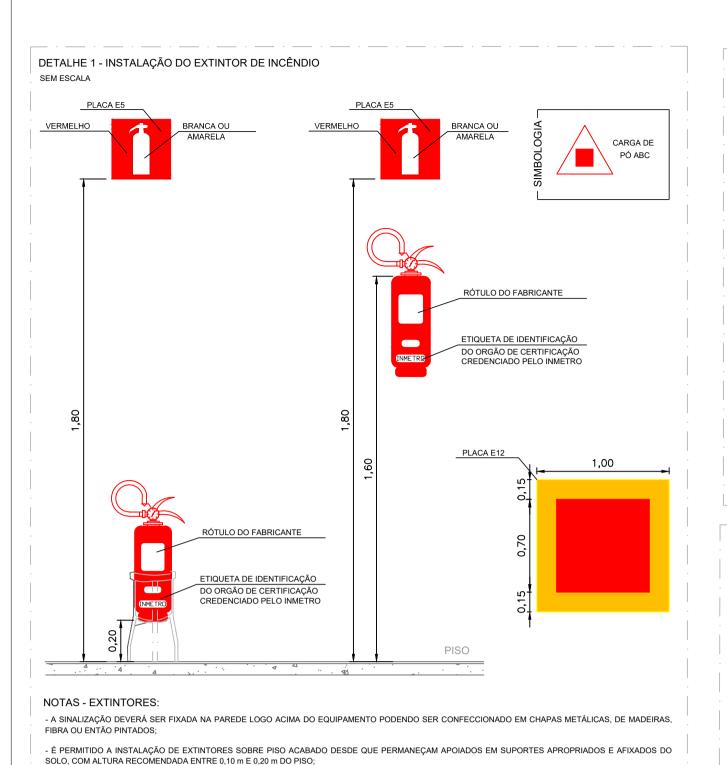



- OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SIMBOLOGIA E12 NO SOLO, PARA EVITAR OBSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À


- O EXTINTOR COM AGENTE DE MÚLTIPLO USO ABC PODERÁ SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE EXTINTOR DE CLASSES ESPECÍFICAS A,B E C DE UMA

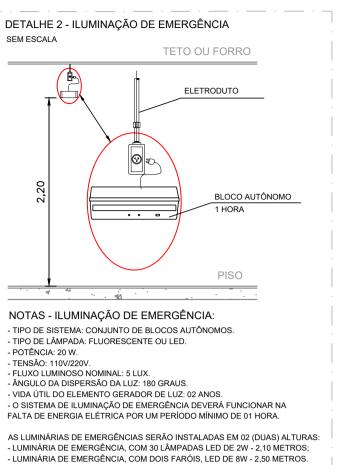


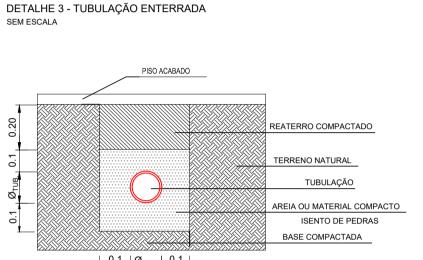





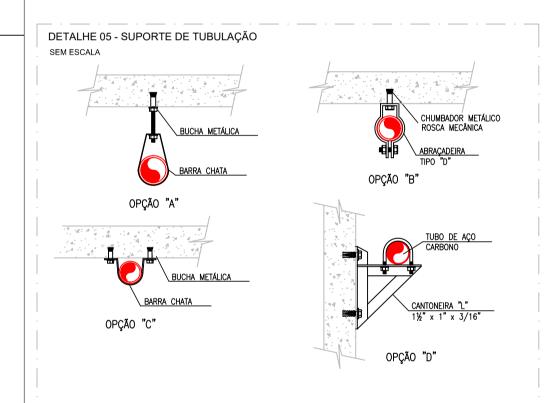

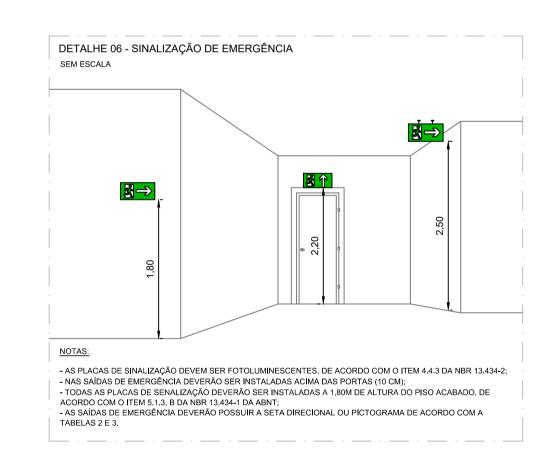

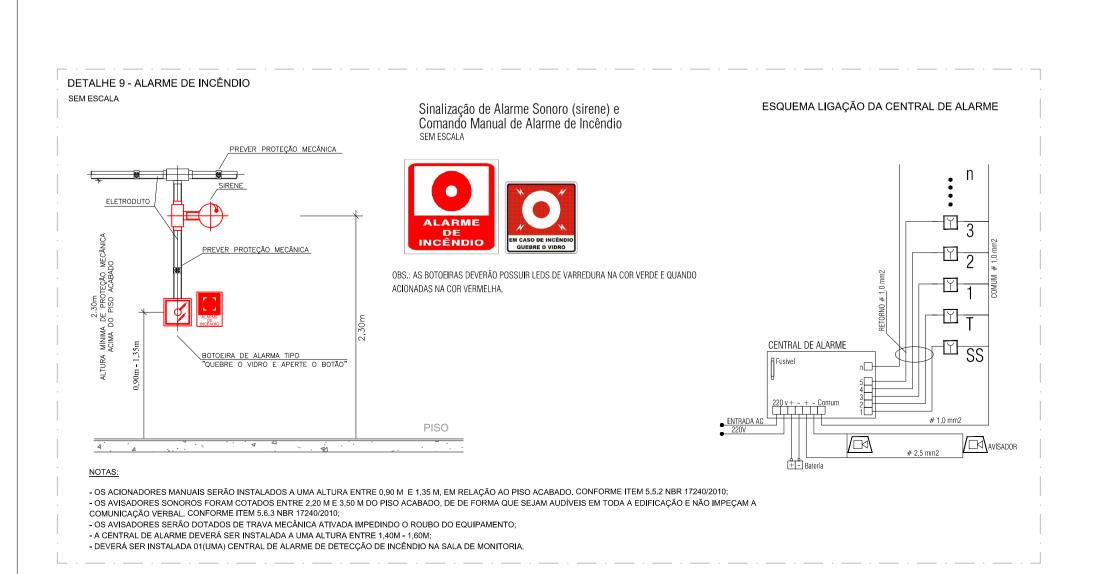


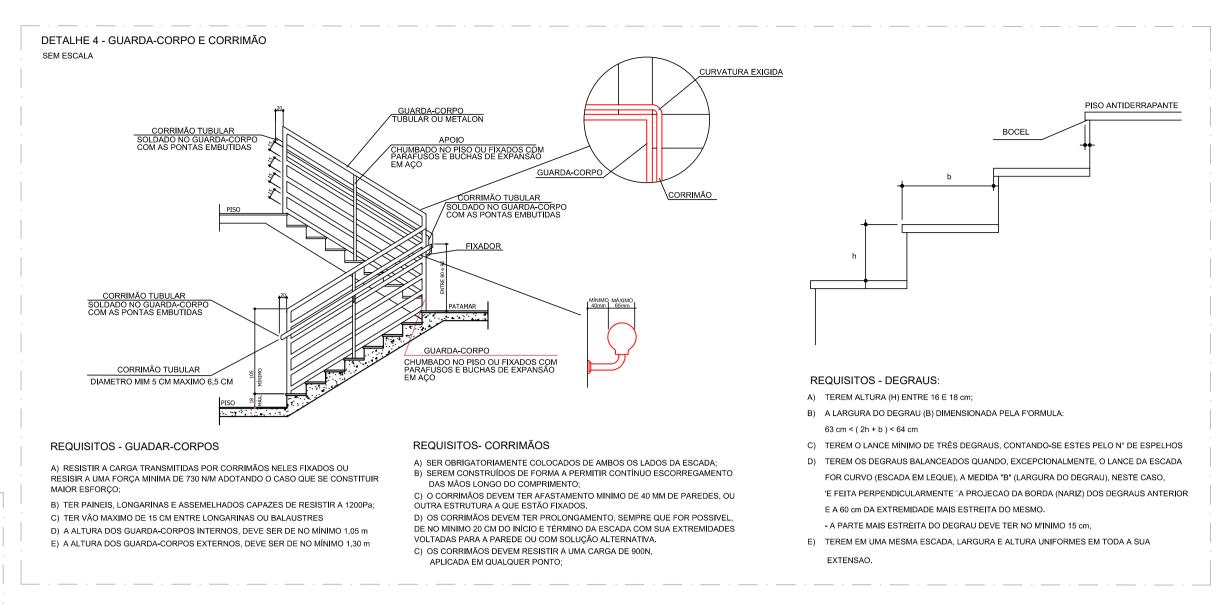


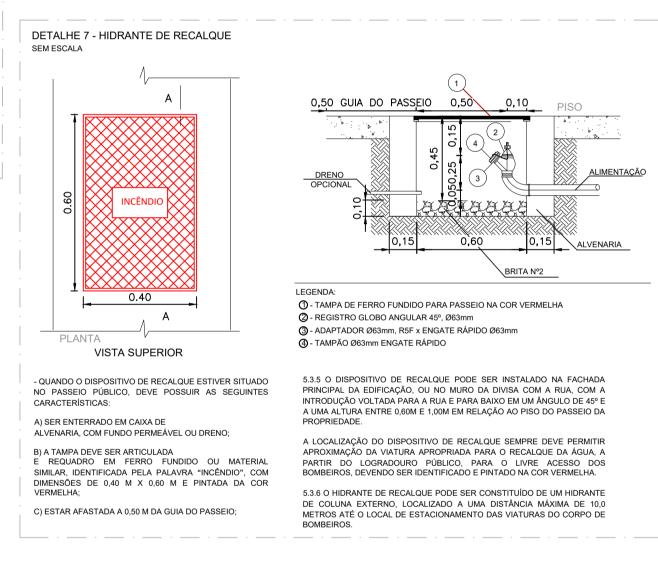

OBS: O SISTEMA DE MONTAGEM PODE VARIAR DO DETALHE APRESENTADO, DESDE QUE ATENDA A IT-17 CBMMG,

E O PROJETO APROVADO. RESPEITANDO A VAZÃO E A PRESSÃO INDICADA NO PROJETO.

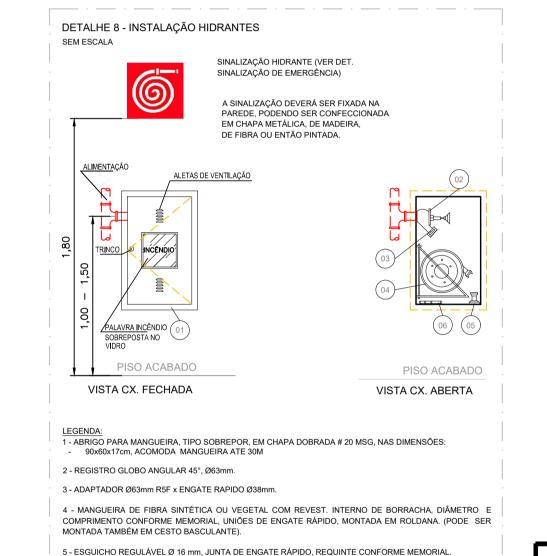

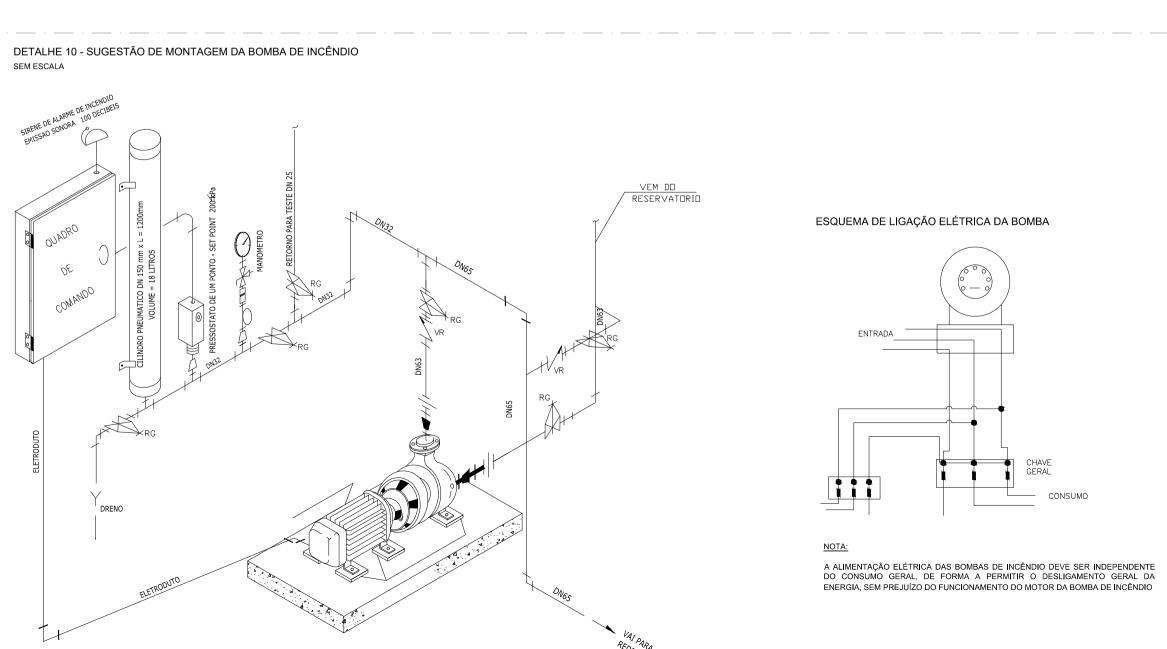



ASE DO PROJETO

DAC-PMPA-RCD-PE-INCÊNDIO-R00.DWG

EXECUTIVO

02/06

RUA LUCY VASCONCELOS TEIXEIRA, 45

INDICADA R00

DETALHES DE INSTALÇÃO

BAIRRO MIRANTE DO PARAÍSO, POUSO ALEGRE - MG