



DETALHE CLI-10

ESCALA: 1:25

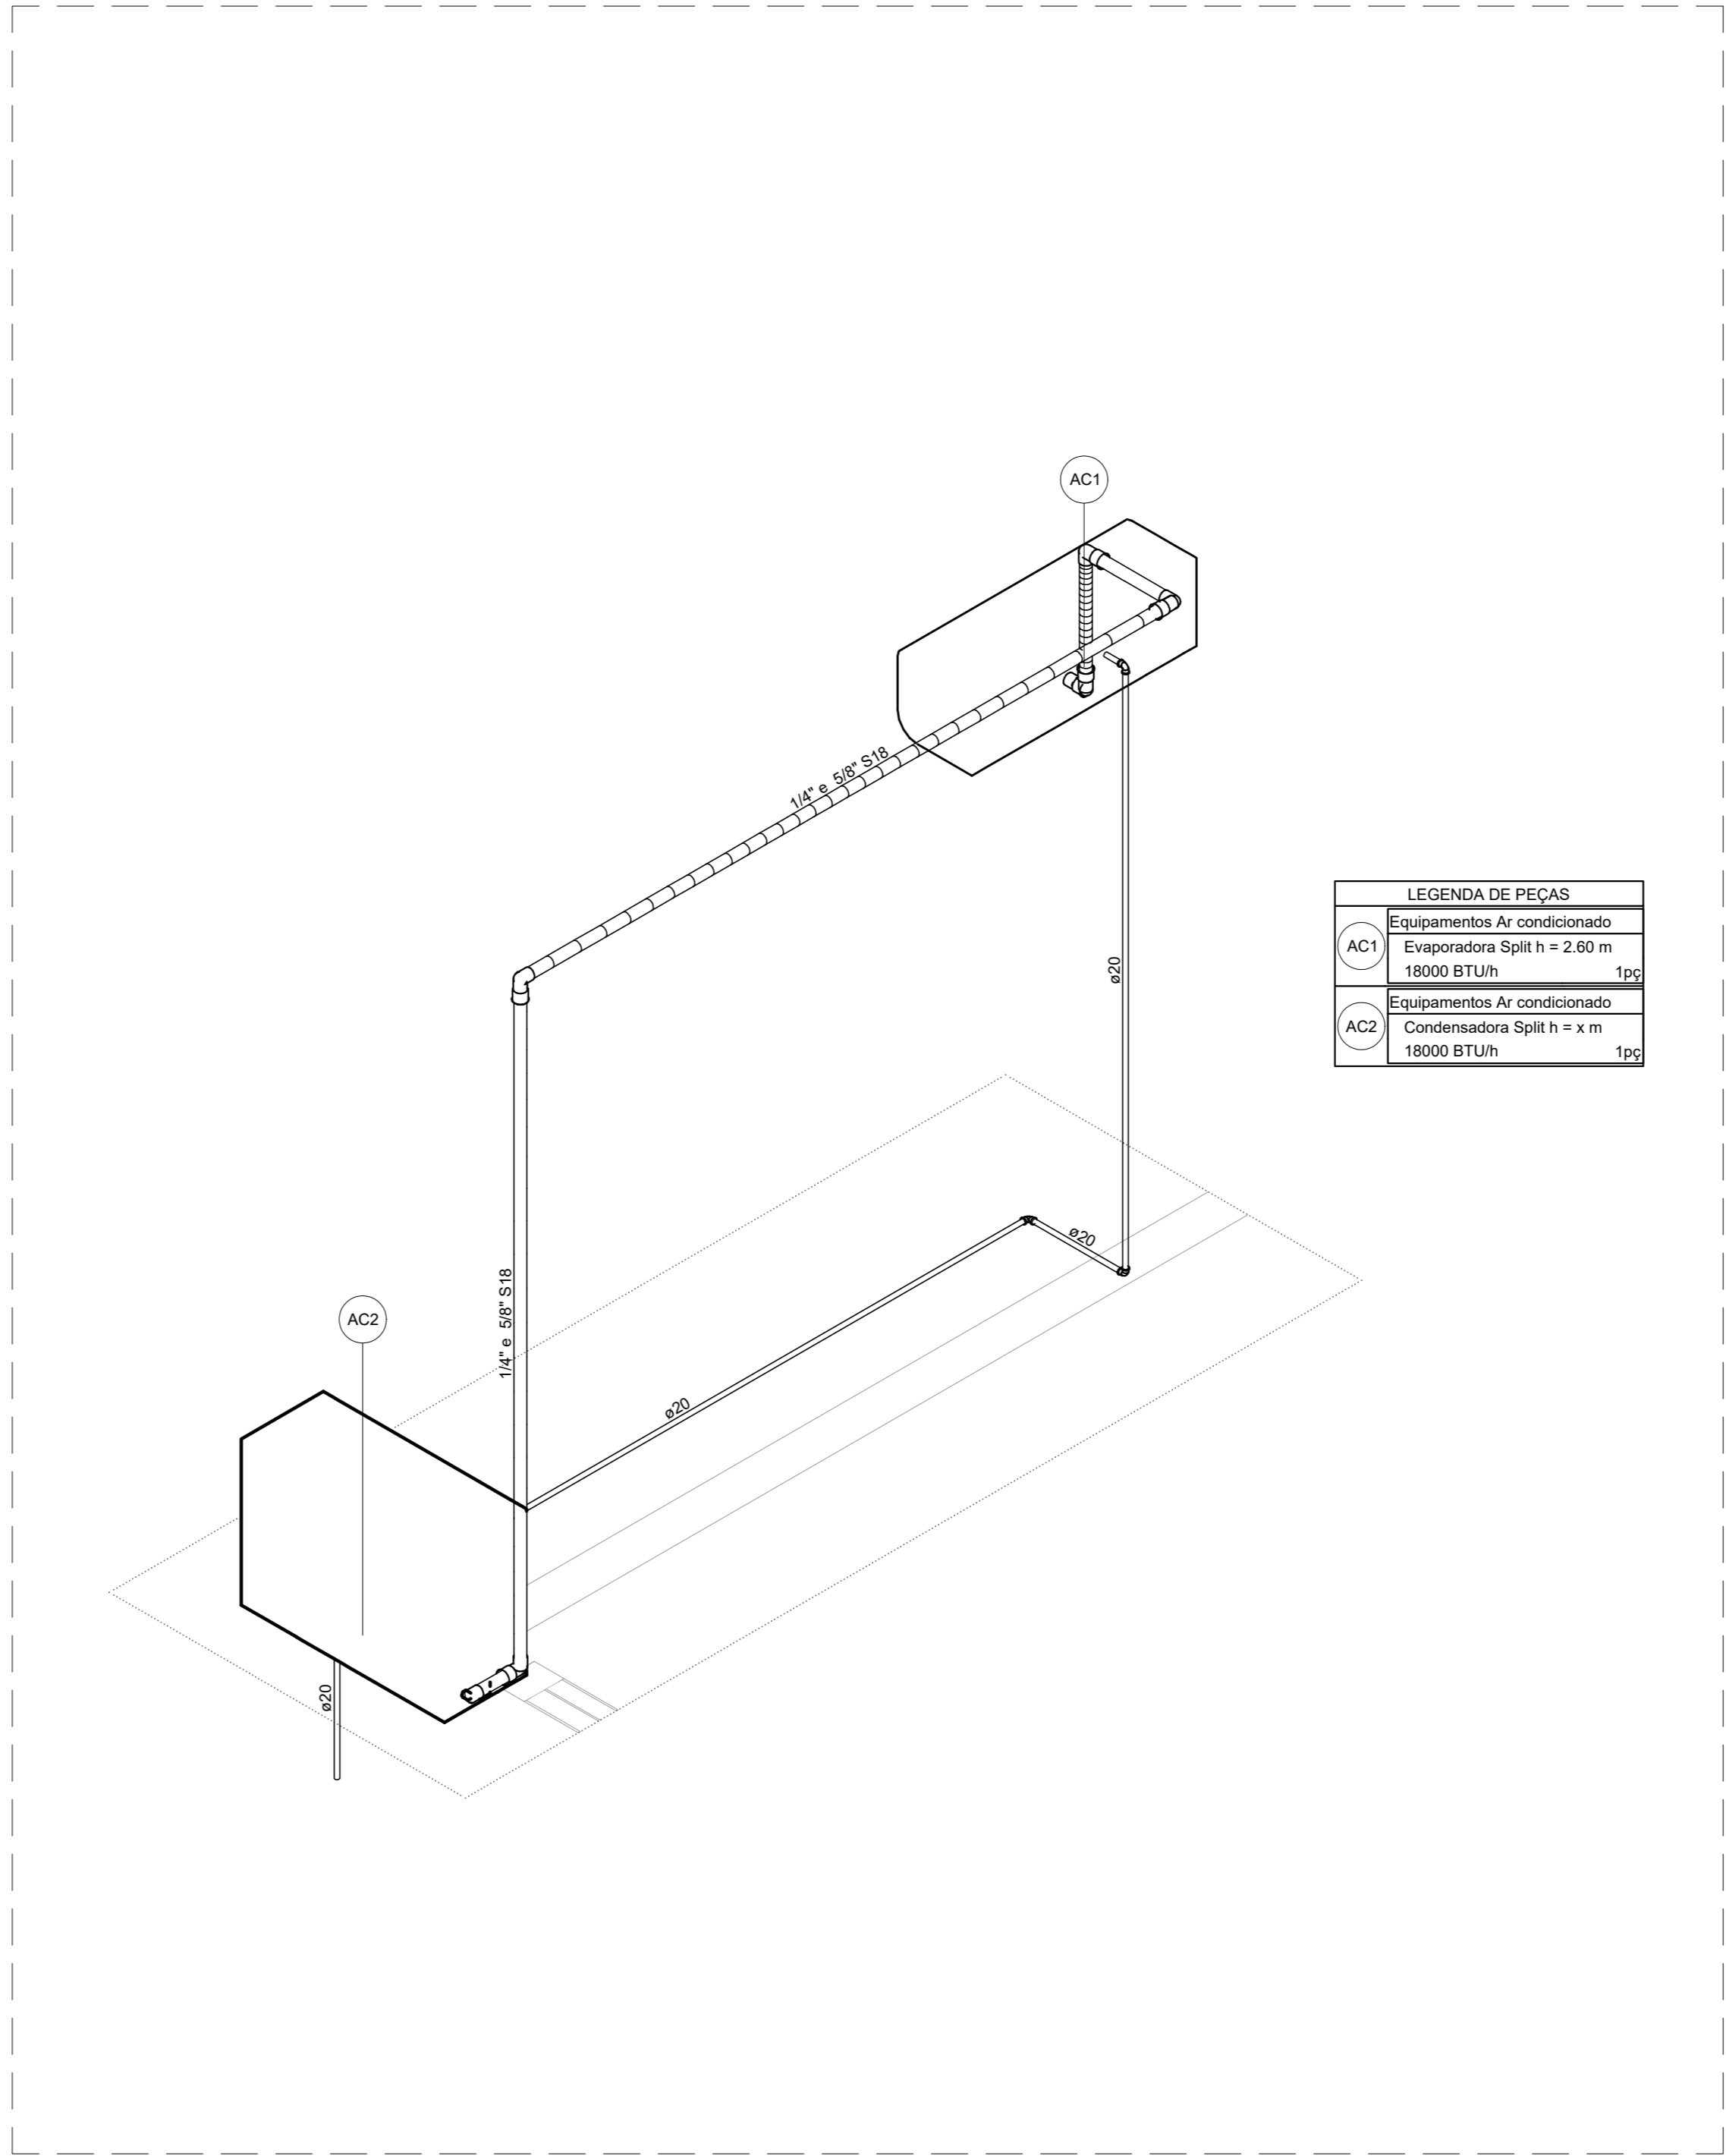


DETALHE CLI-11

ESCALA: 1:25

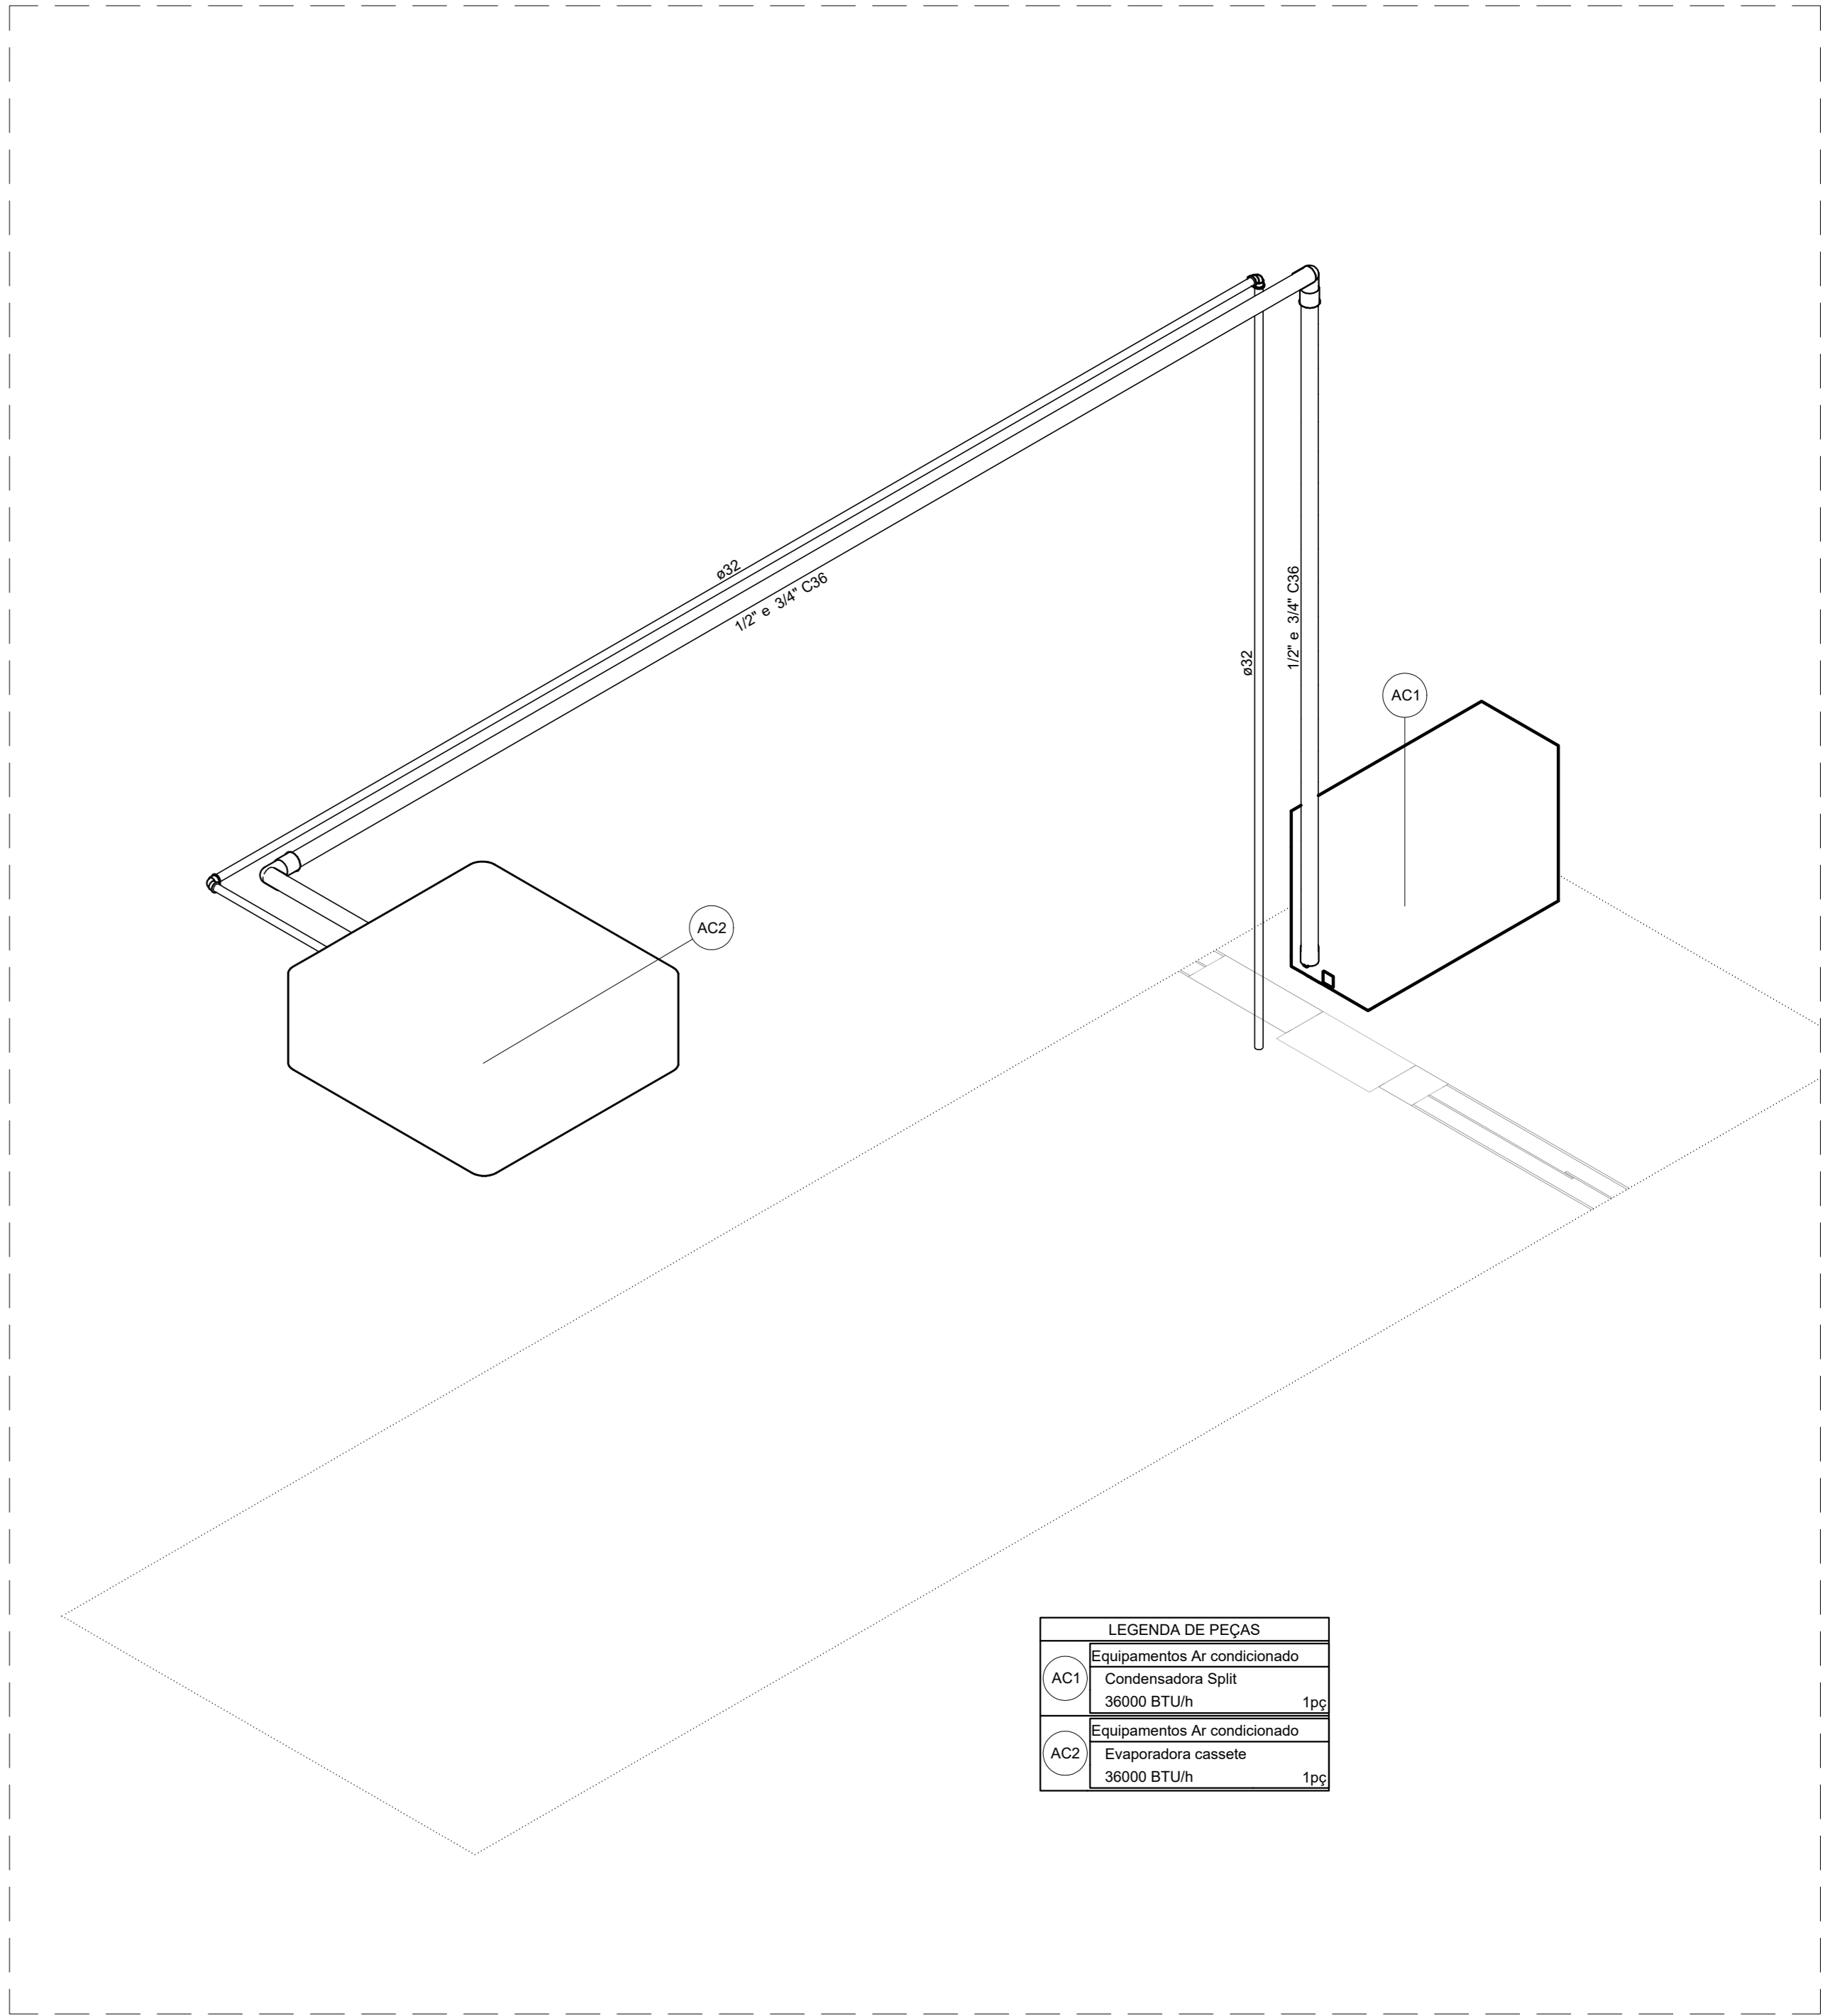


DETALHE CLI-12

ESCALA: 1:25

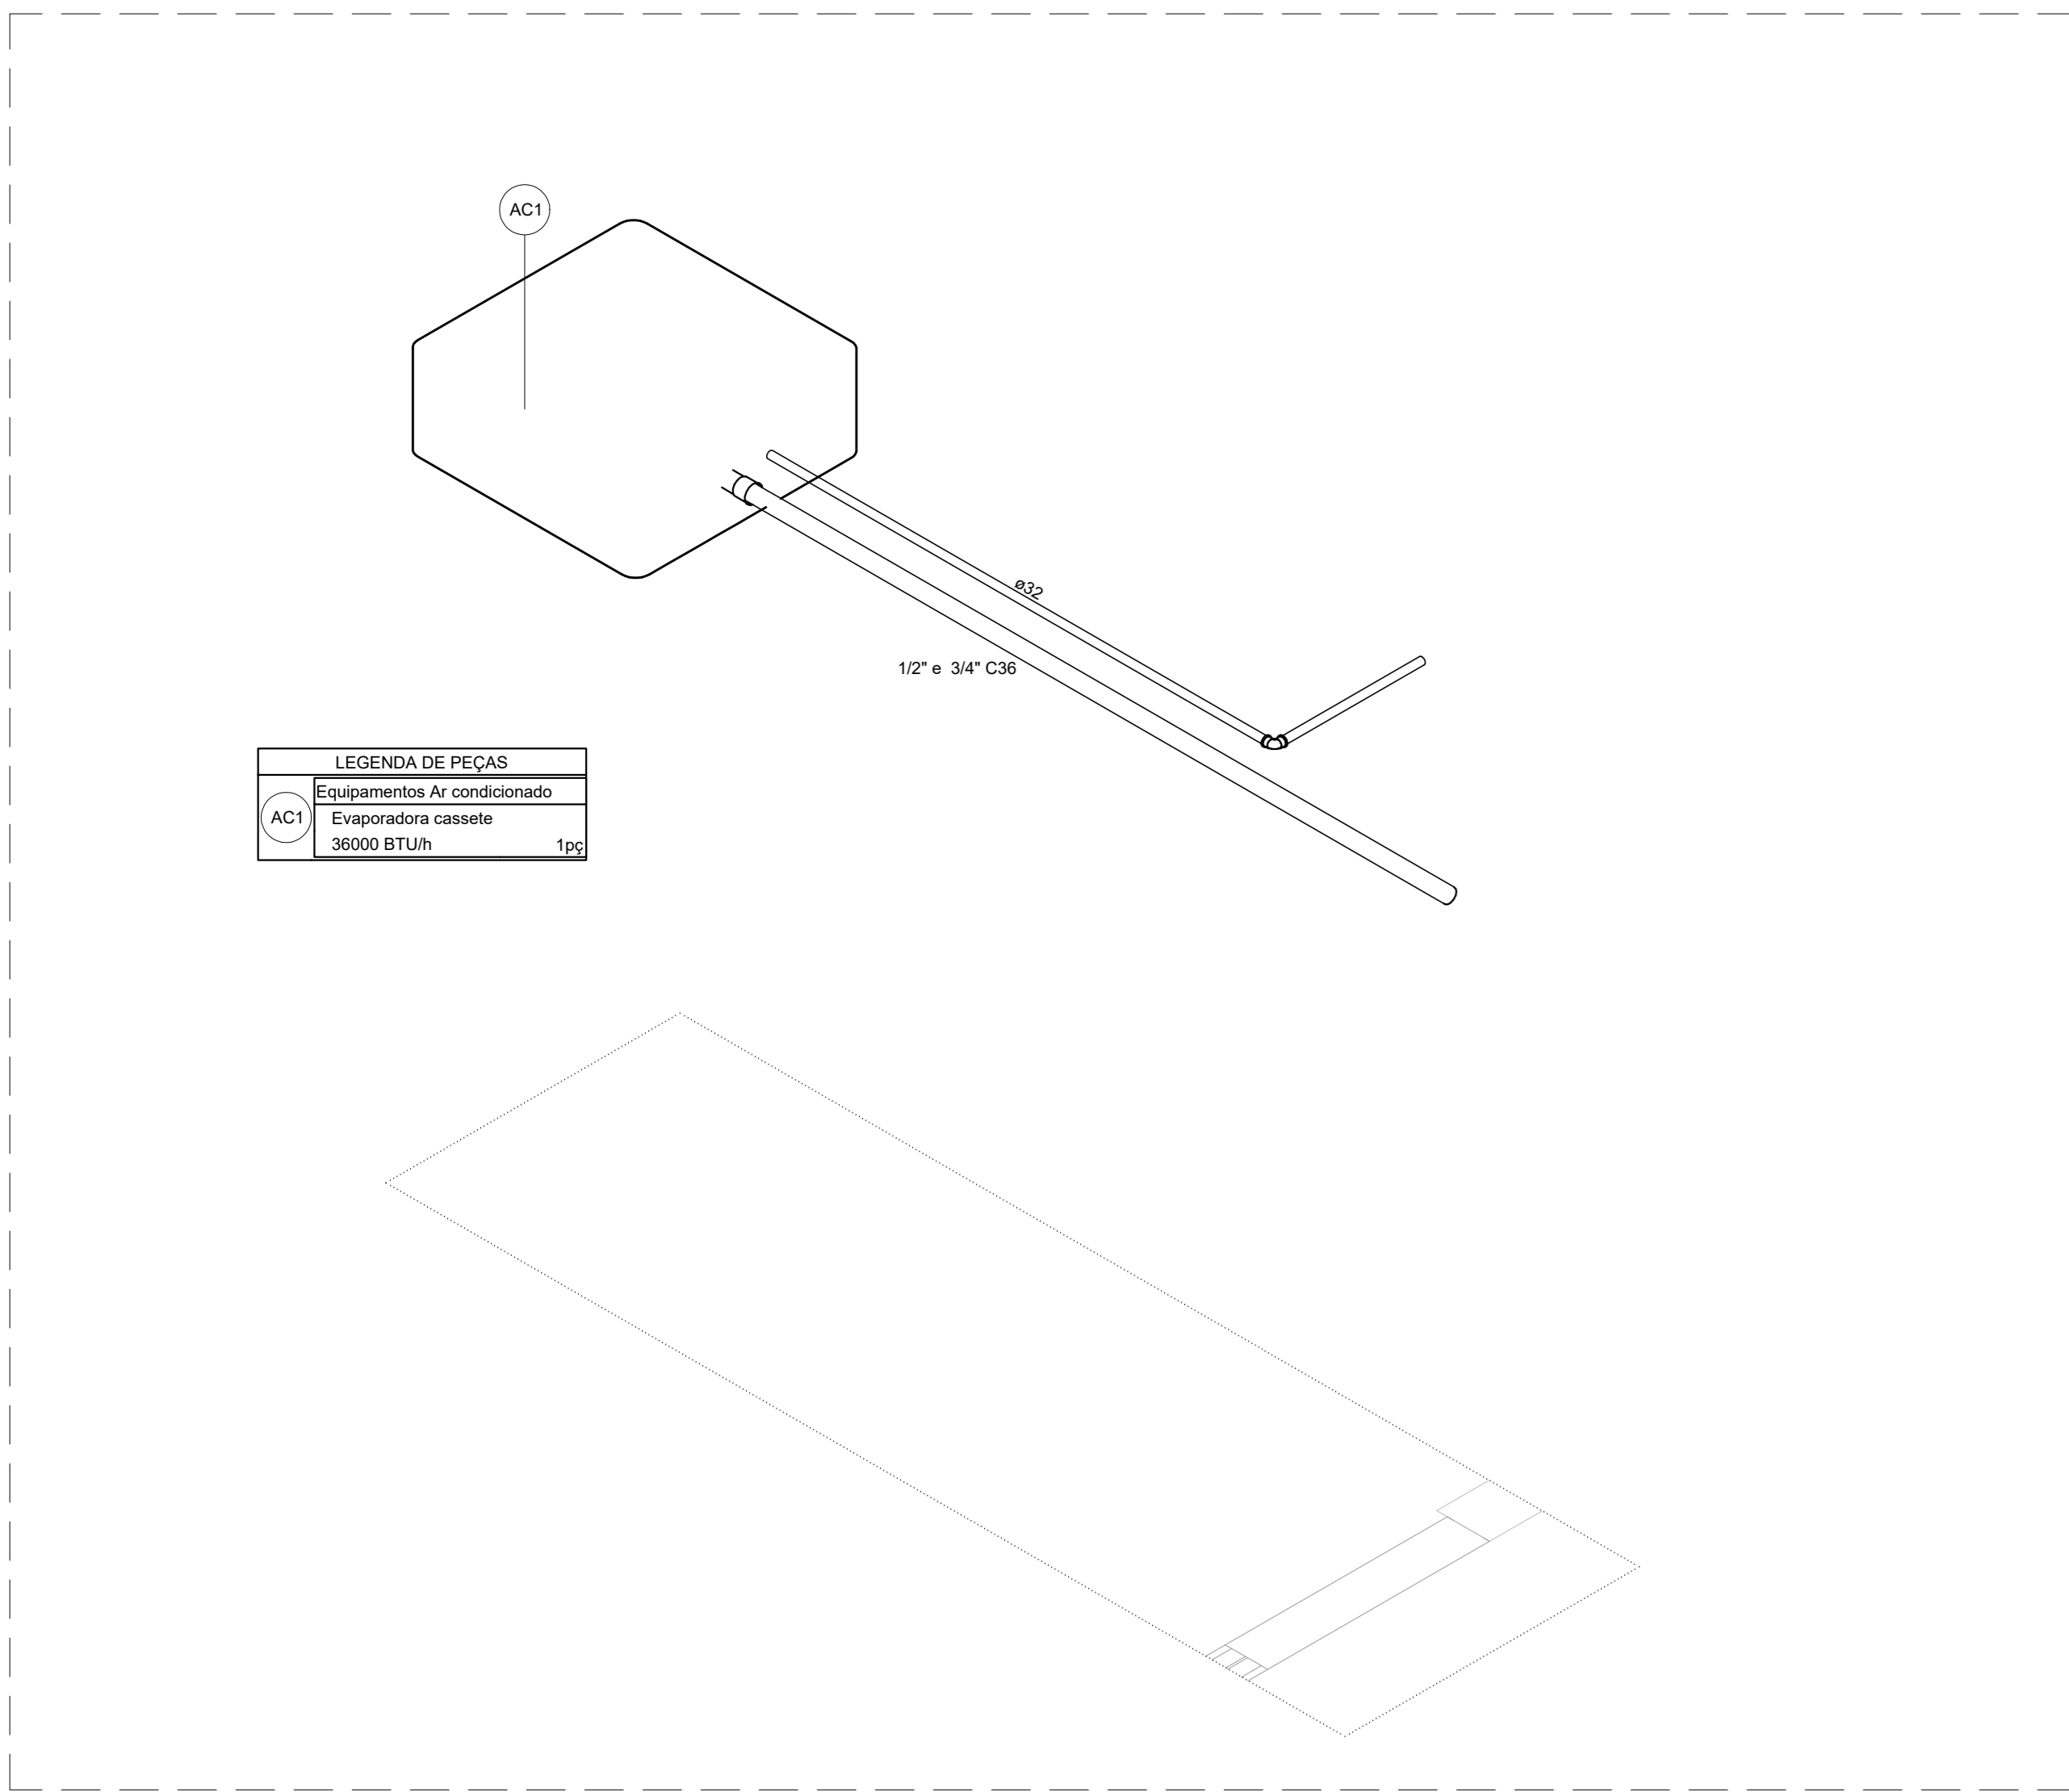


DETALHE CLI-13

ESCALA: 1:25

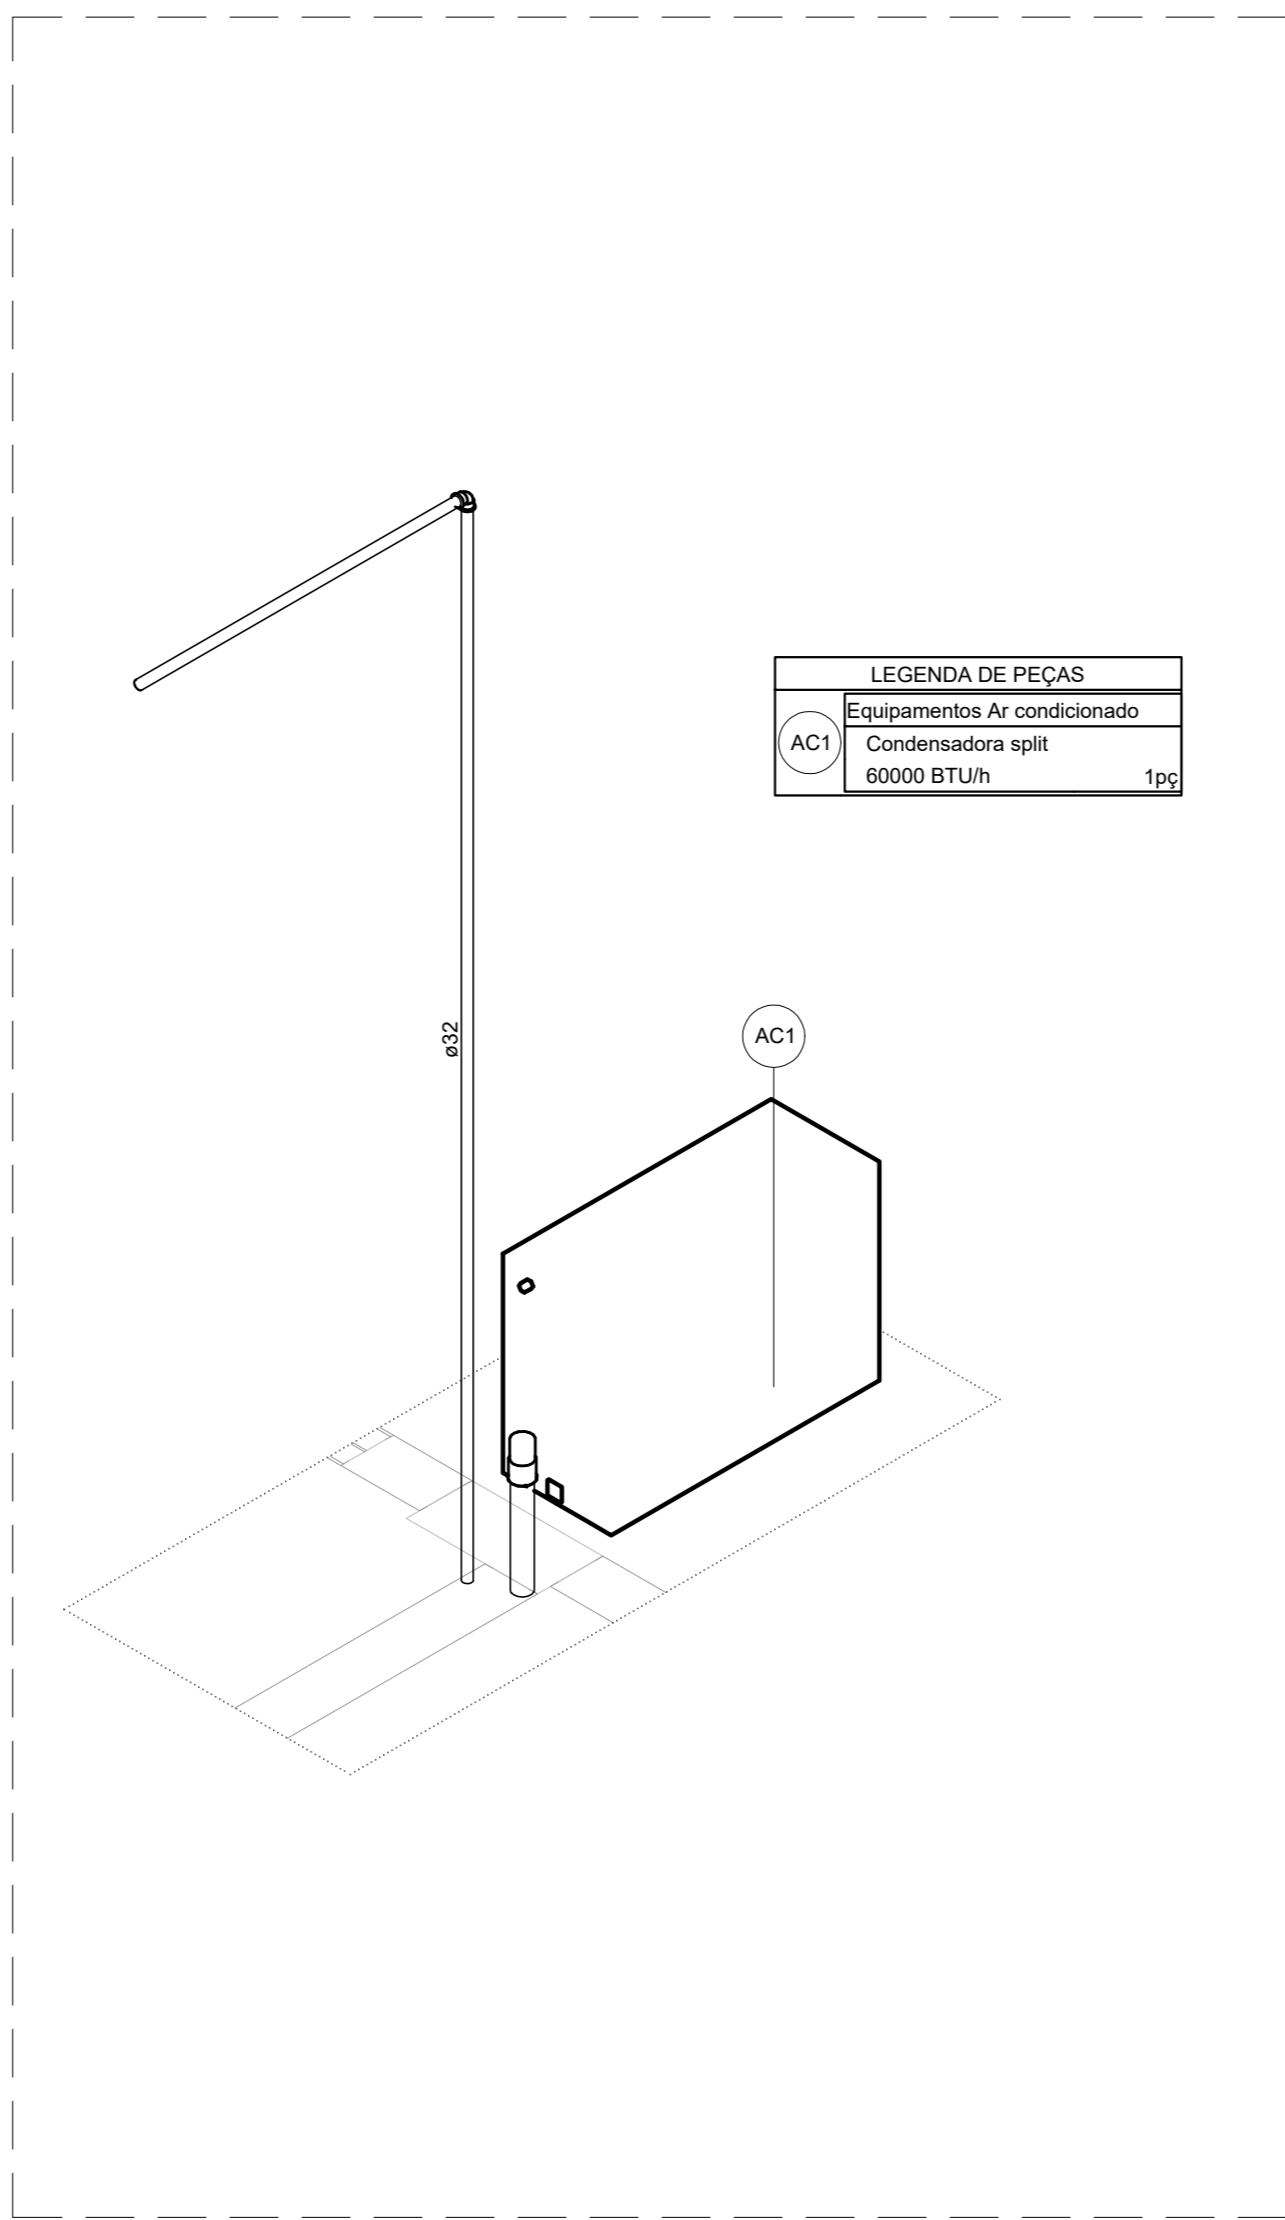


DETALHE CLI-14

ESCALA: 1:25

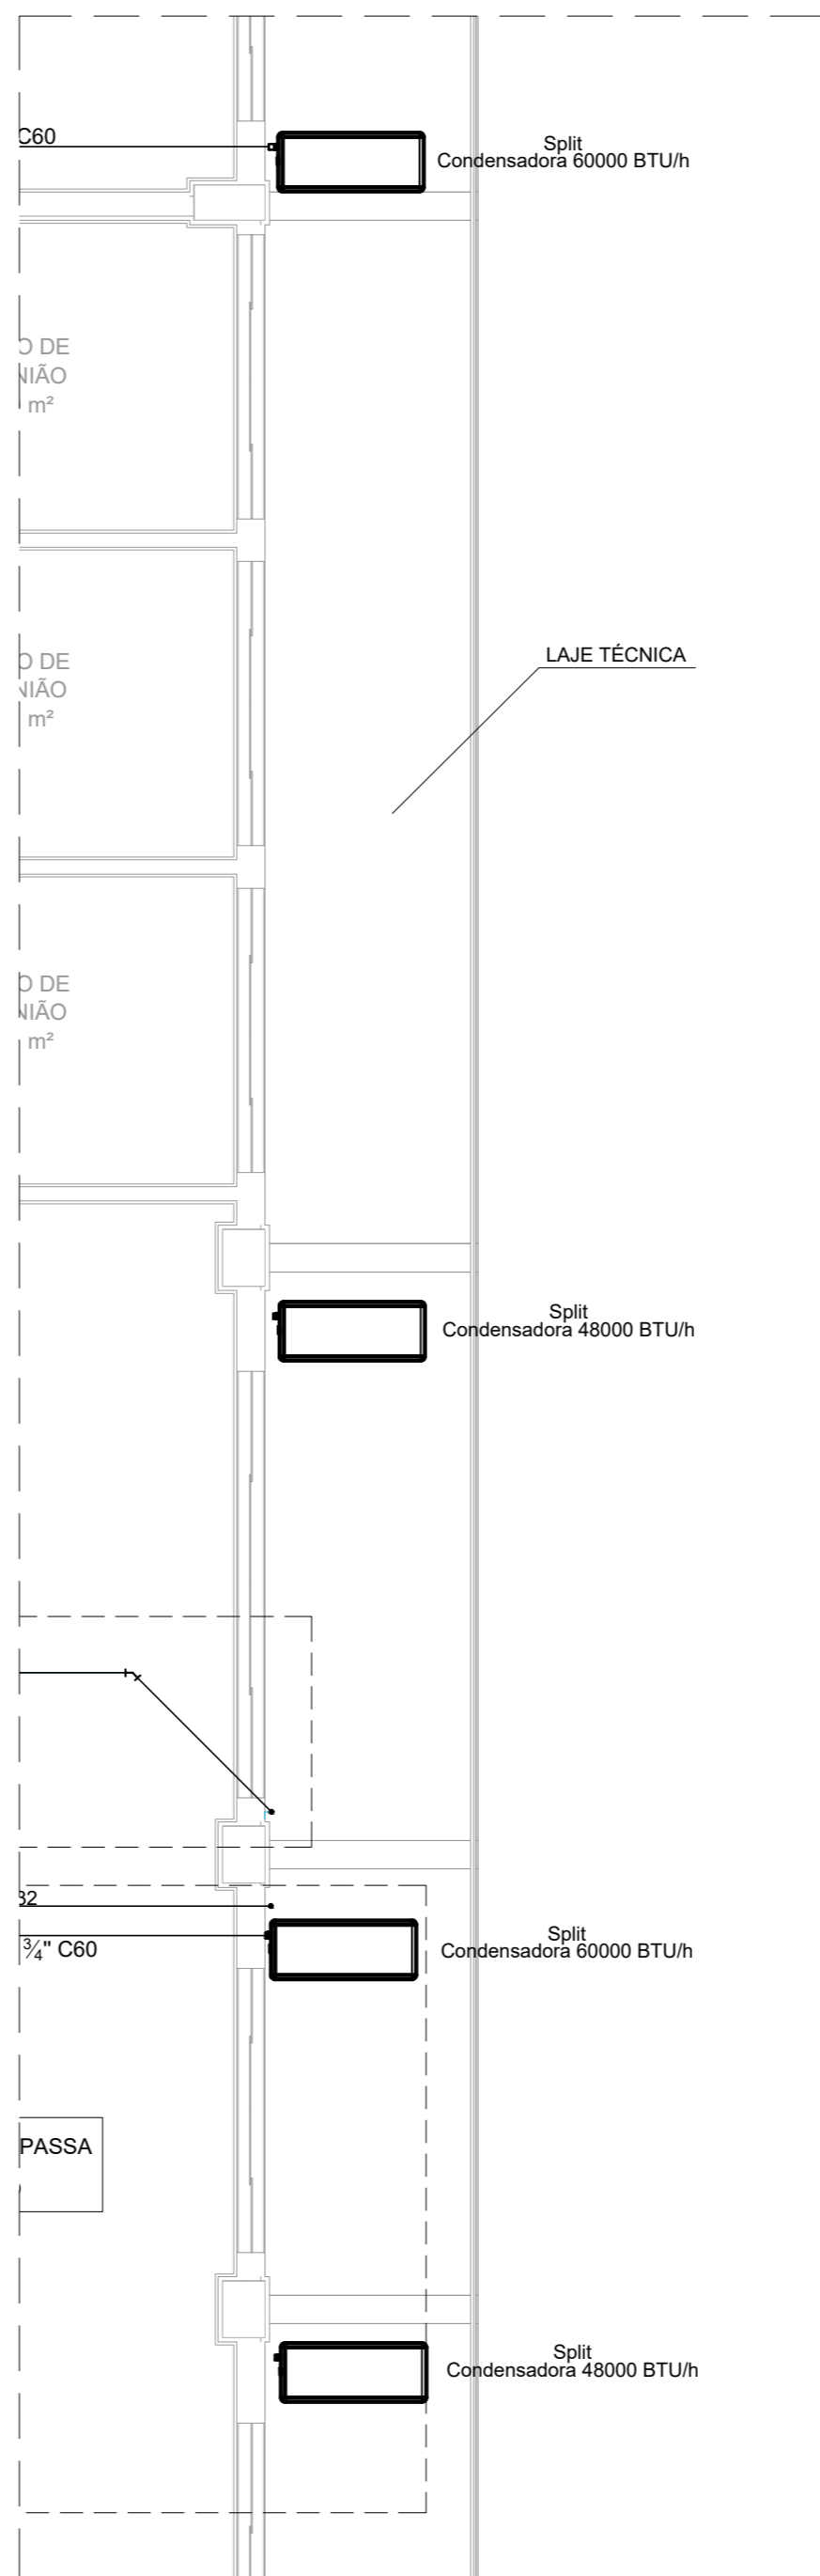


LAJE TÉCNICA VISTA 1

ESCALA: 1:50

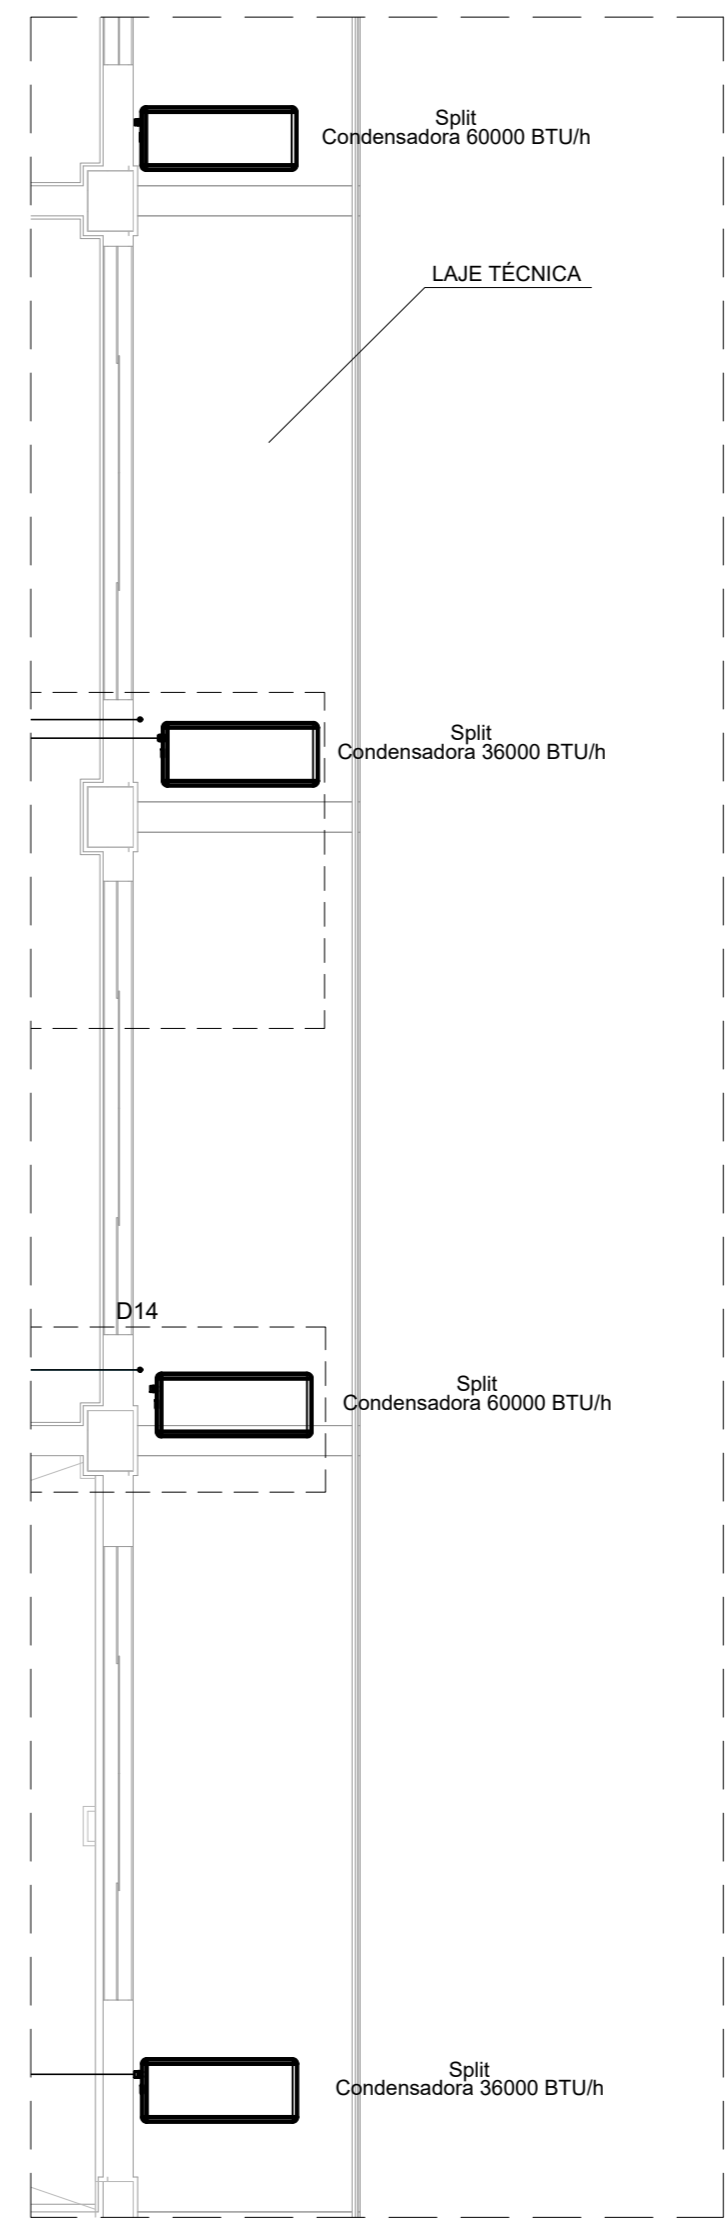

LAJE TÉCNICA VISTA 2

ESCALA: 1:50

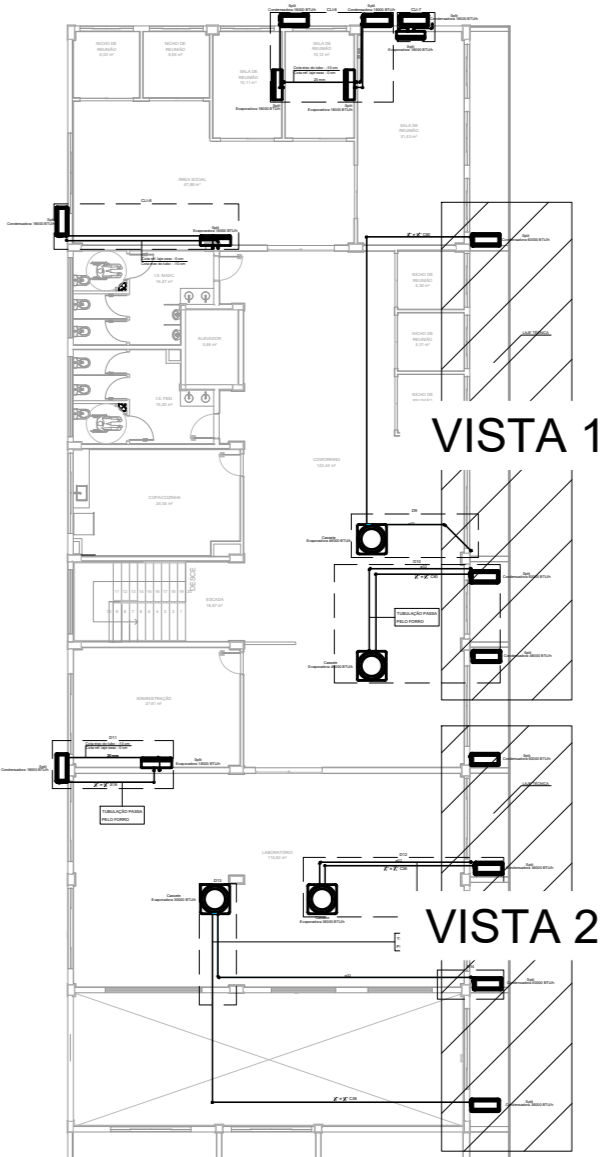

PLANTA DE REFERÊNCIA

SEM ESCALA

- NOTAS:
- 1- UTILIZAR CALÇOS ARMORTECEDORES DE VIBRAÇÕES PARA APOIO DAS CONDENSADORAS;
 - 2 - A BITOLA E A ESPESURA DAS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVERÃO SER CONFERIDAS JUNTO AO INSTALADOR E/OU FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO;
 - 3- A TUBULAÇÃO DE DRENO DAS EVAPORADORAS DO TIPO CASSETE , POR CIRCULAR PRÓXIMO AO TETO, DEVERÁ SER EXECUTADO EM TUBO DE PVC MARROM, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25 MM;
 - 4- OS TUBOS ISOLANTES DEVERÃO FICAR RENTE A PAREDE PRESOS POR PRESILHAS METÁLICAS;
 - 5- AS CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE SUPORTE METÁLICO;
 - 6- ADOTAR LIGEIRA DECLIVIDADE NOS TUBOS DE DRENO DAS EVAPORADORAS;
 - 7- TODOS OS DIÂMETROS ESTÃO COTADOS EM MILÍMETROS.

REV. 01	04/08/23	ALTERAÇÃO DE LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	DAC
REV. 02	30/06/23	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:
CLIENTE			
 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre			
PROJETO		COORDENAÇÃO	
 DAC engenharia		ALDORE CHETANO FERREIRA	
Rua Cel. Joaquim Francisco, 341 Bairro: Vargem CEP: 37501-002 - Itaipava / MG www.dacengenharia.com.br		RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR	
ING. CIVIL FLÁVIA BARBOSA		CREA: MG-187.842/0	
EMPREENDEDORISMO			
HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE			
ENDEREÇO		DISCIPLINA	
RUA GERALDO COUTINHO DE SOUZA, JARDIM VERGANI POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS		CLIMATIZAÇÃO	
ASSUNTO		FASE DO PROJETO	
DETALHES (10 A 14), LEGENDAS E NOTAS		EXECUTIVO	
DATA INICIAL		FOLHA Nº	
30/05/2023	ESCALA	REVISÃO	03/03
INDICADA	R01	ARQUIVO	DAC-PMPA-HUB-PE-CL-1-R01.DWG